

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Page de garde	A	BC							
2	Liste des folios	A	BC							
3	INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE	A	BC							
4	LAYOUT	A	BC							
5	ALIMENTATION 3x400VAC+N+PE	A	BC							
6	MESURE	A	BC							
7	MESURE	A	BC							
8	DEPARTS	A	BC							
9	DEPARTS	A	BC							
10	DEPARTS	A	BC							
11	DEPARTS	A	BC							
12	DEPARTS	A	BC							
13	DEPARTS	A	BC							
14	DISTRIBUTION 24VDC	A	BC							
15	COMMANDE	A	BC							
16	COMMANDE	A	BC							
17	COMMANDE	A	BC							
18	COMMANDE	A	BC							
19	RESERVE	A	BC							
20	API1 - Configuration Automate	A	BC							
21	Module d'entrées	A	BC							
22	Module d'entrées	A	BC							
23	Module d'entrées	A	BC							
24	Module d'entrées	A	BC							
25	Module de sorties	A	BC							
26	Module de sorties	A	BC							
27	Module d'entrées analogiques	A	BC							
28	Nomenclature matériel	A	BC							
29	Nomenclature matériel	A	BC							
30	Nomenclature matériel	A	BC							
31	Nomenclature matériel	A	BC							
32	Nomenclature matériel	A	BC							

[illegible]

- SCHEMA DESSINE :

- SCHEMA GETEKEND :

- SANS TENSION

- DISJONCTEURS DECLANCHES

- SANS ALARMES NI DEFAUTS

- ZONDER SPANNING

- AUTOMAATSCHAKELAARS UITGESCHAKELD

- ZONDER ALARMEN NOCH STORINGEN

- TENSION DU RESEAU / NETSPANNING Un :

● 3x400VAC+N+PE ○ 3x400VAC ○ 3x230VAC ○ 230VAC

- FREQUENCE : 50 Hz

- SCHEMA DE LIAISON A LA TERRE / VERBINDINGSSCHEMA AAN DE AARDE :

OTNCOTNC.S○TNS ●TT○IT

- POUVOIR DE COUPURE TABLEAU / ONDERBREKINGSVERMOGEN BORD lcc :

10 kA

- COURANT DE COURT-CIRCUIT PRESUME / HOOGSTE IE VERWACHTEN KORTSLUITSTROOM lcp :

kA

- COURANT DE DEFAULT ENTRE PHASE ET TERRE / FOUTSTROOM TUSSEN FASE EN AARDE ief :

...kA

- COURANT NOMINAL / TOEGEKENDE STROOM Ina :

40 A

- T° AMBIANTE / OMGEVINGSTEMPERAT. :

25 °C

- COURANT DE COURTE DUREE ADMISSIBLE / NOMINALE KORTSLUITSTROOM/VASTHEID Icw :

..kA

- TENSION DISOLEMENT / NOMINALE ISOLATIESPANNING Ui :

1000 V

- TENSION DE TENUE AUX CHOCS / NOMINALE STOOTHOUDESPANNING Uimp :

6 kV

- TYPE ARMOIRE :

○ METAL/METAAL ○ MURAL/WANDKAST ● SAREL PLAZ

- TYPE BORD :

● POLYESTER ● AU SOL/OP GROND ○ RITTAL

○ PVC ○ AUTRE/ANDERE

- COULEUR ARMOIRE / KLEUR BORD :

● RAL 7035 ○ RAL 9001

- IP PORTE FERMEE / GESLOTEN DEUR : 54

- FORME / VORM : 2

- IP PORTE OUVERTE / OPEN DEUR : 20

- BORNIER :

ARRIVEE/ANKOMST ○ HAUT/BOVEN ● BAS/BENEDEN ○ SANS/ZONDER

- KLEMMEINSTROOK :

DEPARTS/VERTREKKEN ○ HAUT/BOVEN ● BAS/BENEDEN ○ SANS/ZONDER

- PLAQUETTES GRAVES :

COULEUR ● LETTRES NOIRES SUR FOND BLANC

- GEGR. NAAMPLAATJIES :

KLEUR ○ ZWARTE BRIEVEN OP WITTE ACHTERGROND

TEXTE ● FR ○ FR/NL

TEKST ○ NL ○ UK

GOULOTTES SANS HALOGENE

BORNES WAGO

- COULEUR DE FILIERIE :

- KLEUR BEDRADING :

TENSIONS

○ STANDARD/STANDAARD ● CLIENT/KLANT

PUissance 400V/230VAC	L1 NOIR L2 NOIR L3 NOIR	ZWART ZWART ZWART
COMMANDE 230VAC	N BLEU	BLAUW
COMMANDE 24VAC	BRUN	BRUIN
COMMANDE 24VDC	G BLANC G0 BLANC	WIT WIT
REGULATION	+ BRUN - VIOLET	BRUIN PAARS
SANS TENSION ZONDER SPAN	+ BLEU - BLEU	BLAUW BLAUW
		ORANGE ORANJE

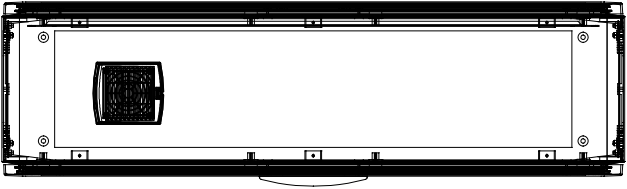
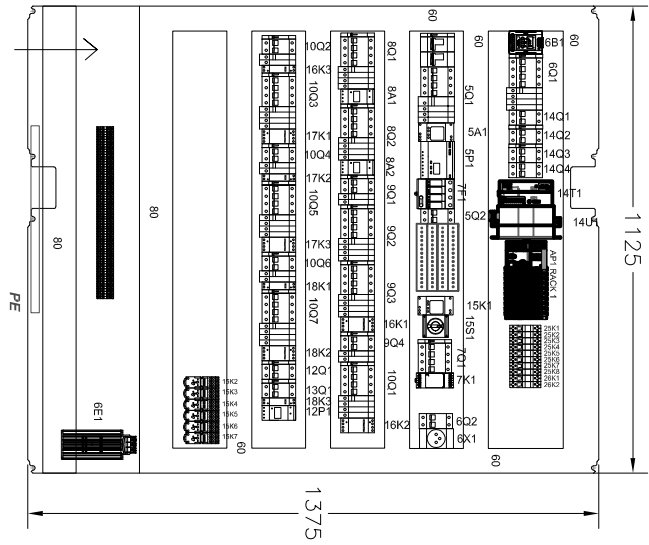
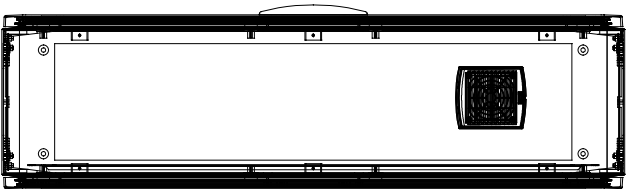
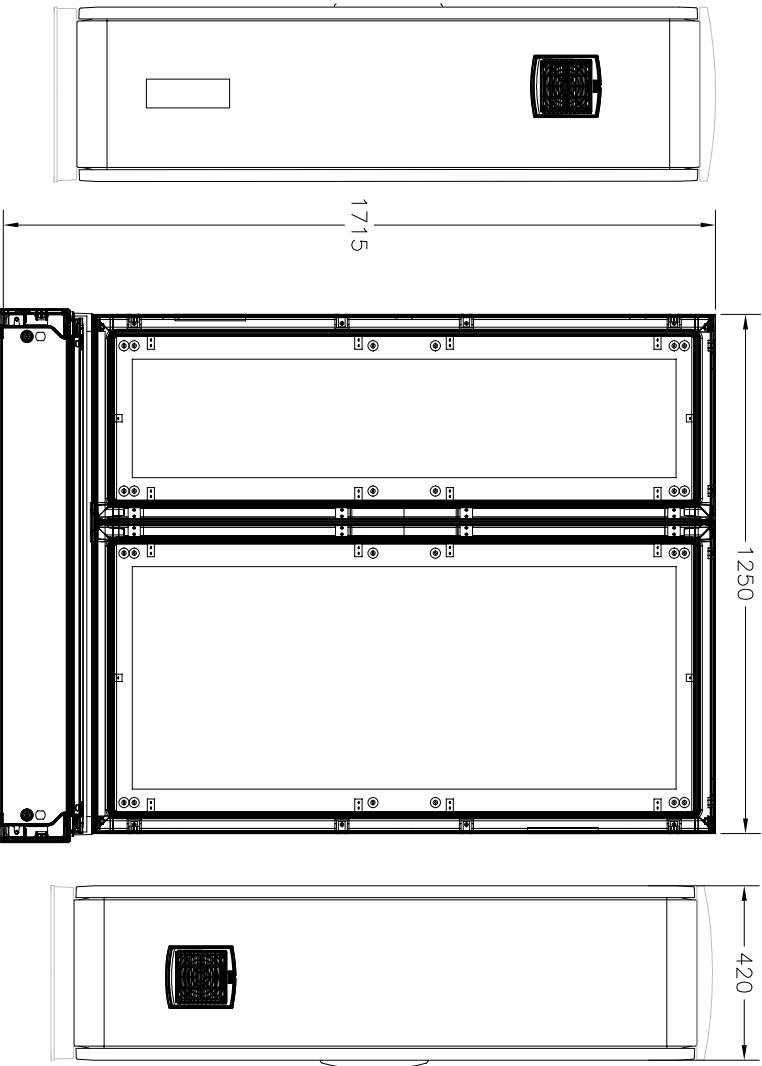



TABLEAU TEC




BOULEVARD PAERSEM, 9
1070 ANDERLECHT
TEL : 02501.01.57
FAX : 02512.57.31




DATE/DATUM : 10/10/2020

D	29/01/2021	SH
C	19/01/2021	SH
B	21/12/2020	SH
E	12/03/2021	SH
INDEX	DATE	DES.
INDEX	DATUM	GEIER.

N° DOSSIER: 150355	TABLEAU : TP ECLAIRAGE QUANS	CLIENT : SNCB
BORD : MARCHENNE AU PONT	PROJET : LIGNE 124	
Type: SAREL PLAZ	Dim.: 1715x1285x420mm	J.D.B. : 63A
Form: 2		PAULSTEL :
IP: 54		ICC : 10 KA




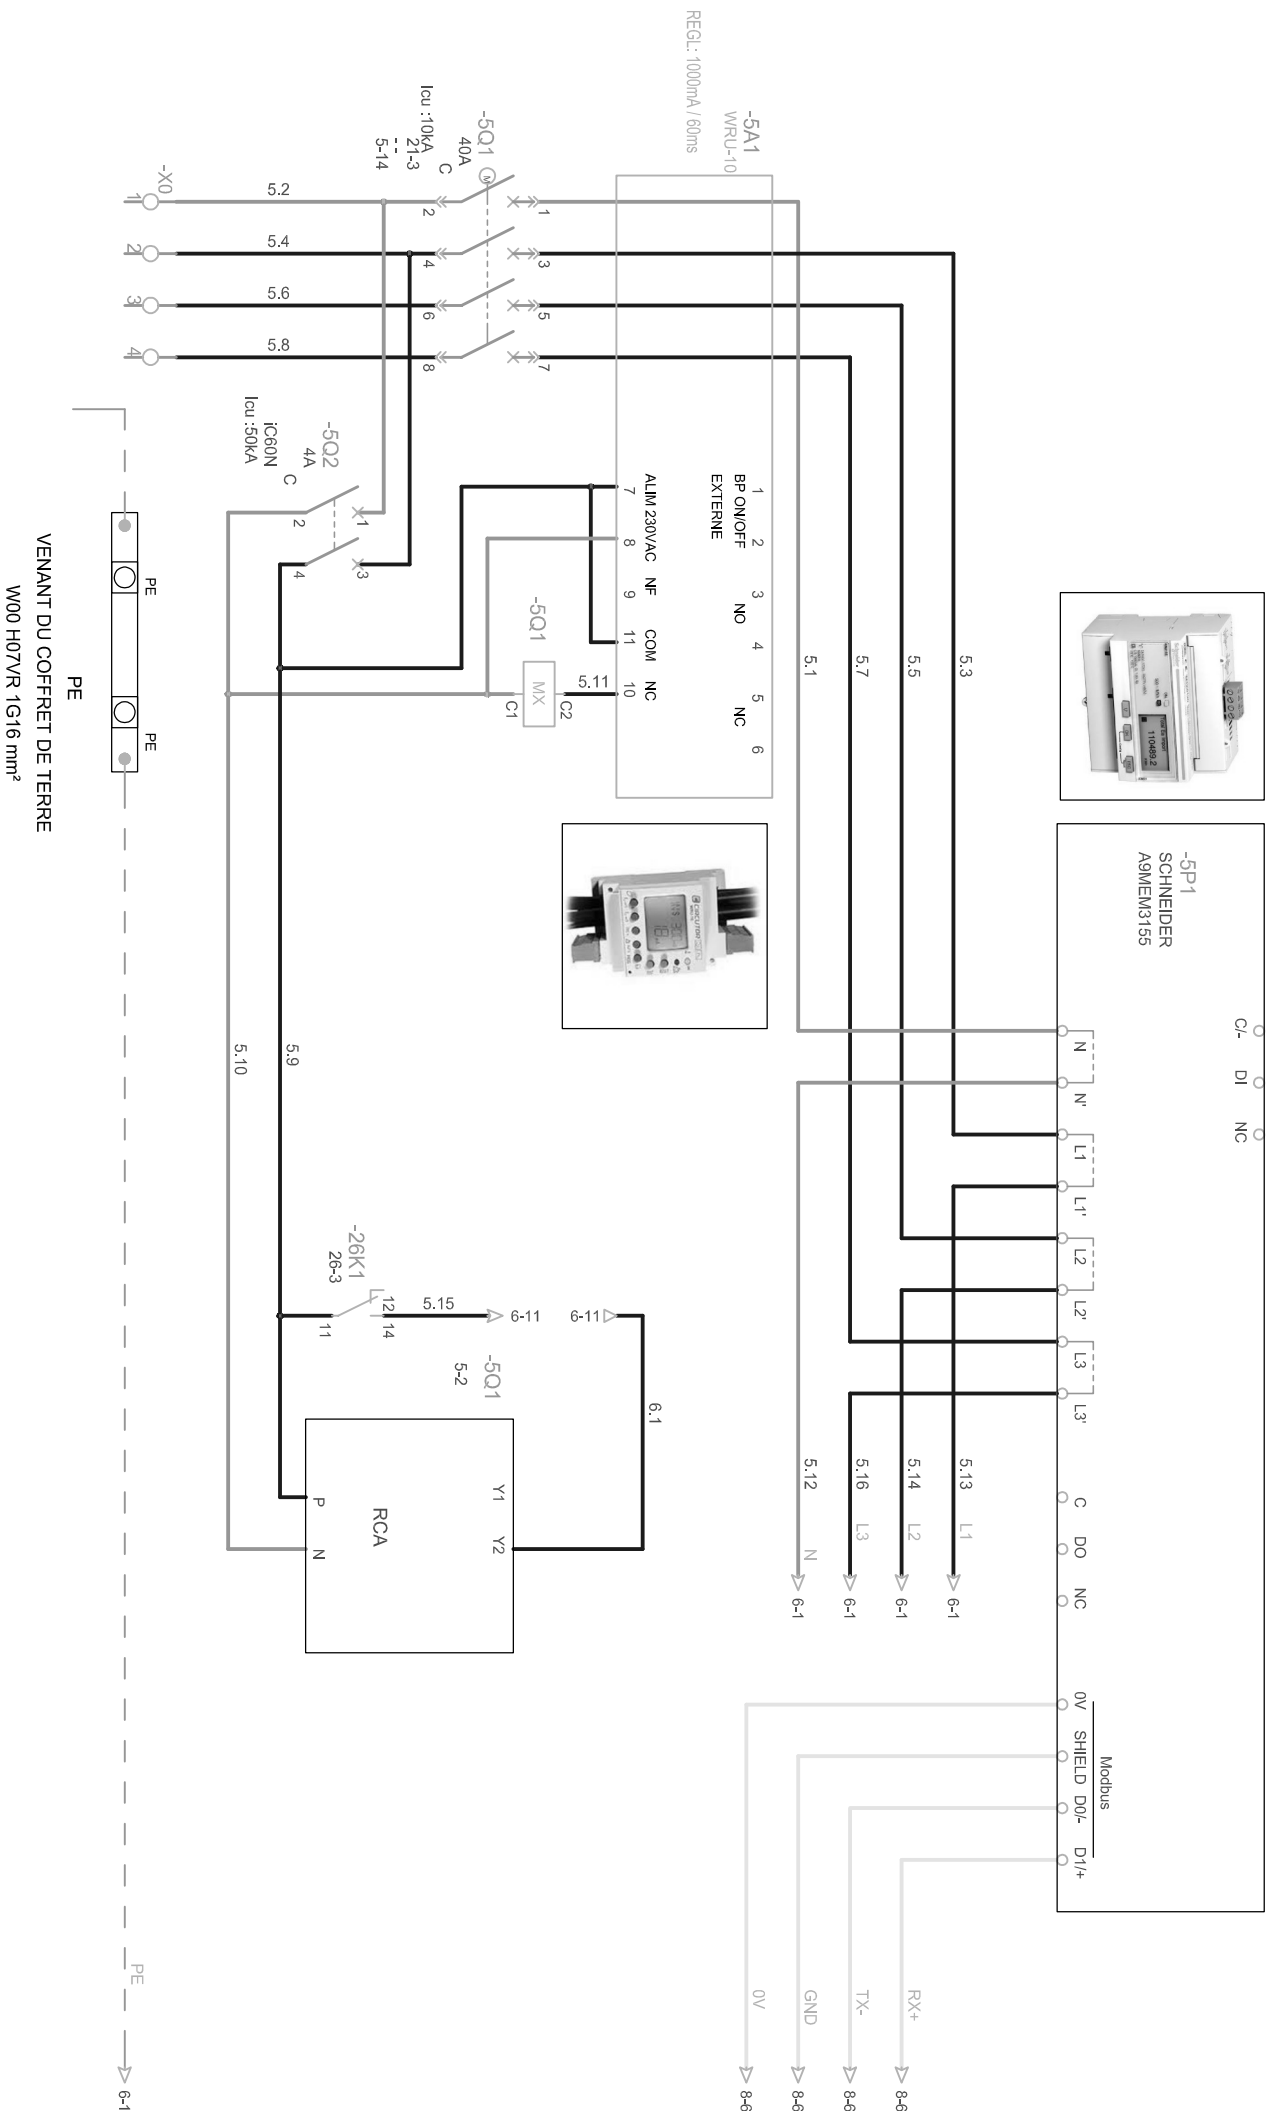


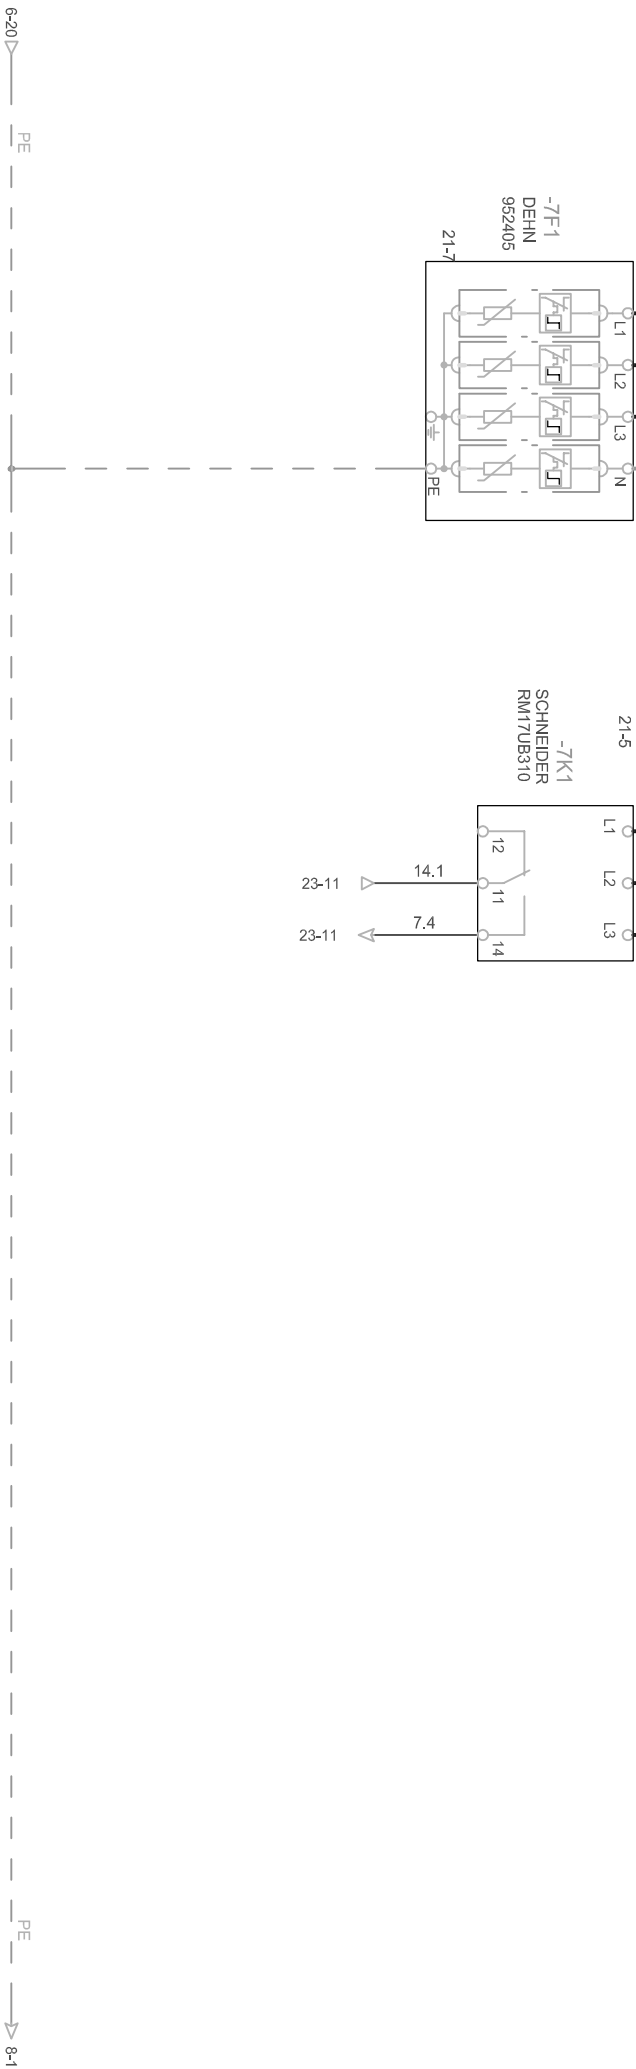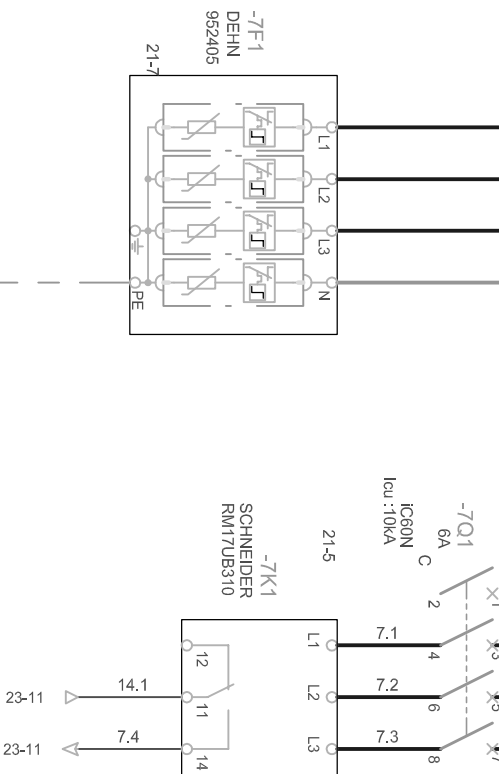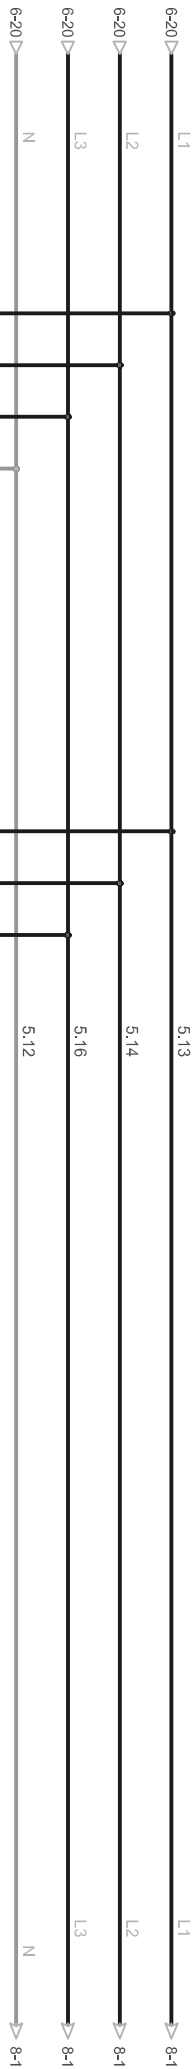

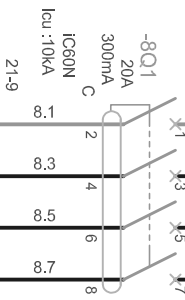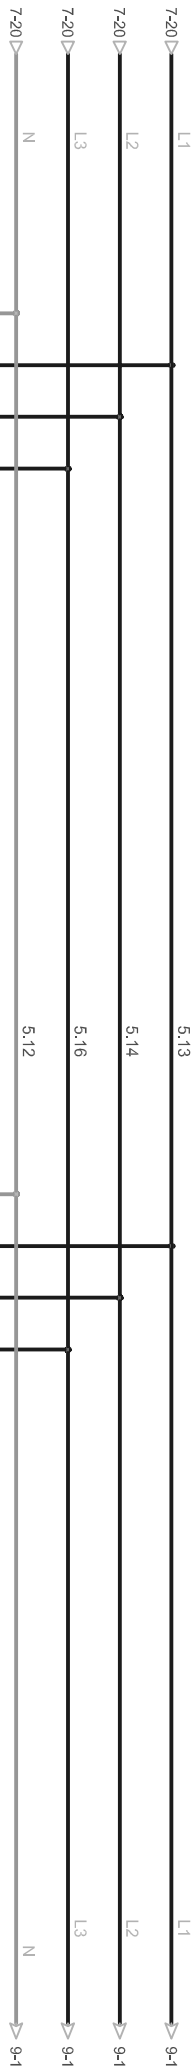


-8A1
A9MEM3155



-8A2
A9MEM3155

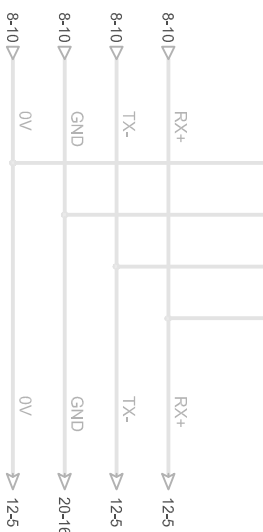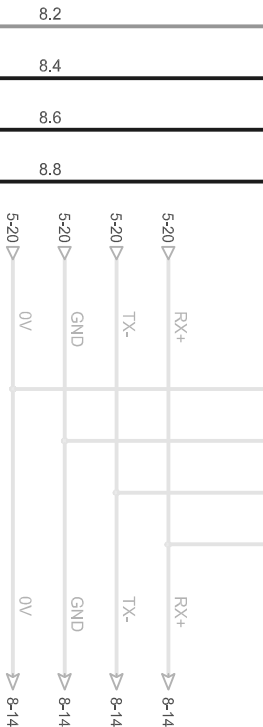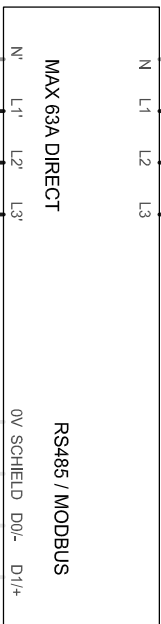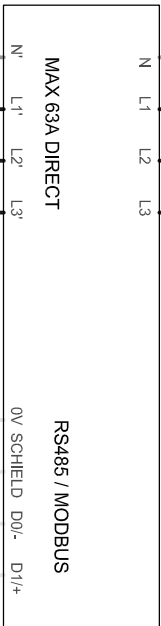

F203
VERS ARMOIRE ICT
W203 EXVB 5G4 mm²

F204
VERS ARMOIRE INFRABEL
W204 EXVB 5G4 mm²

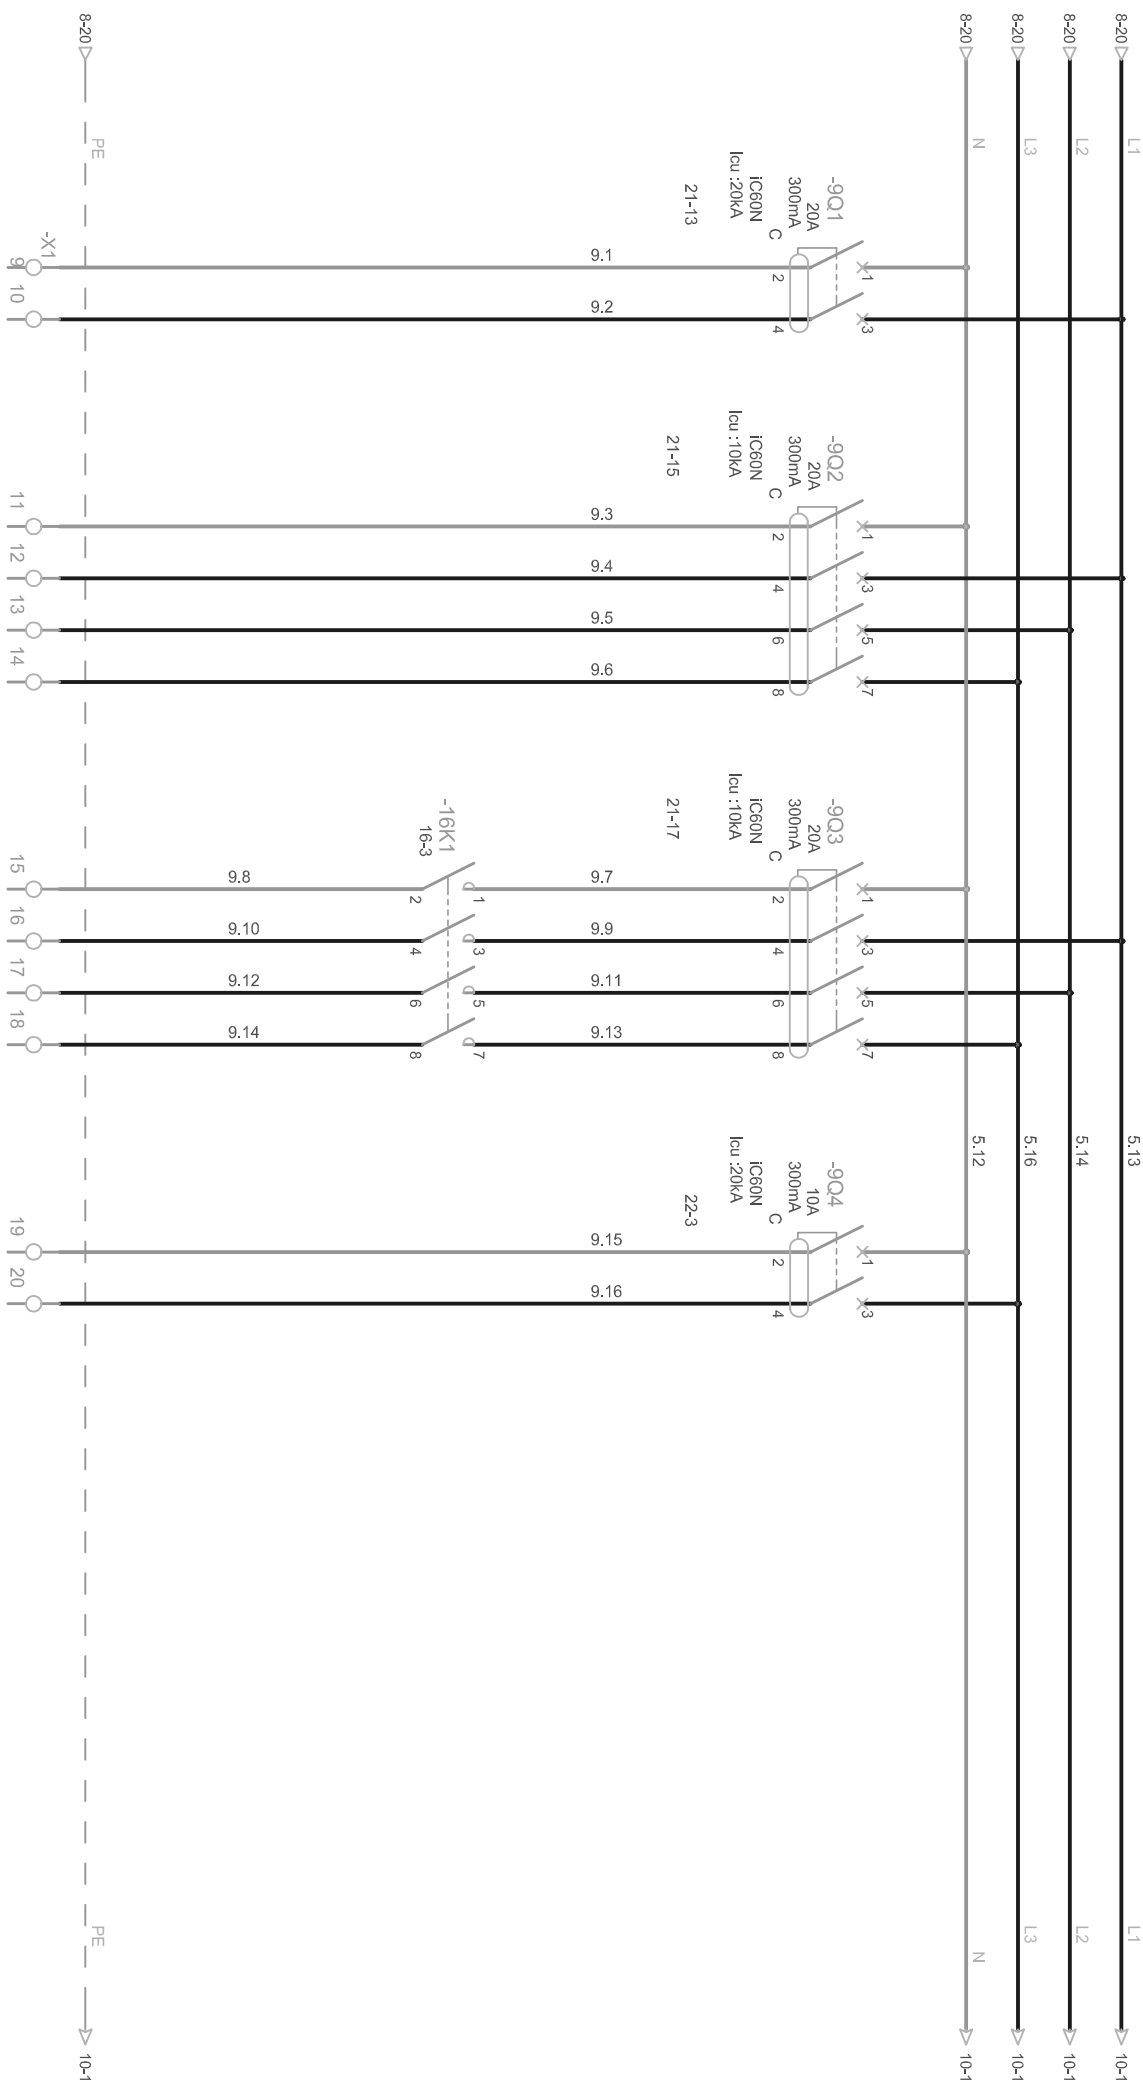

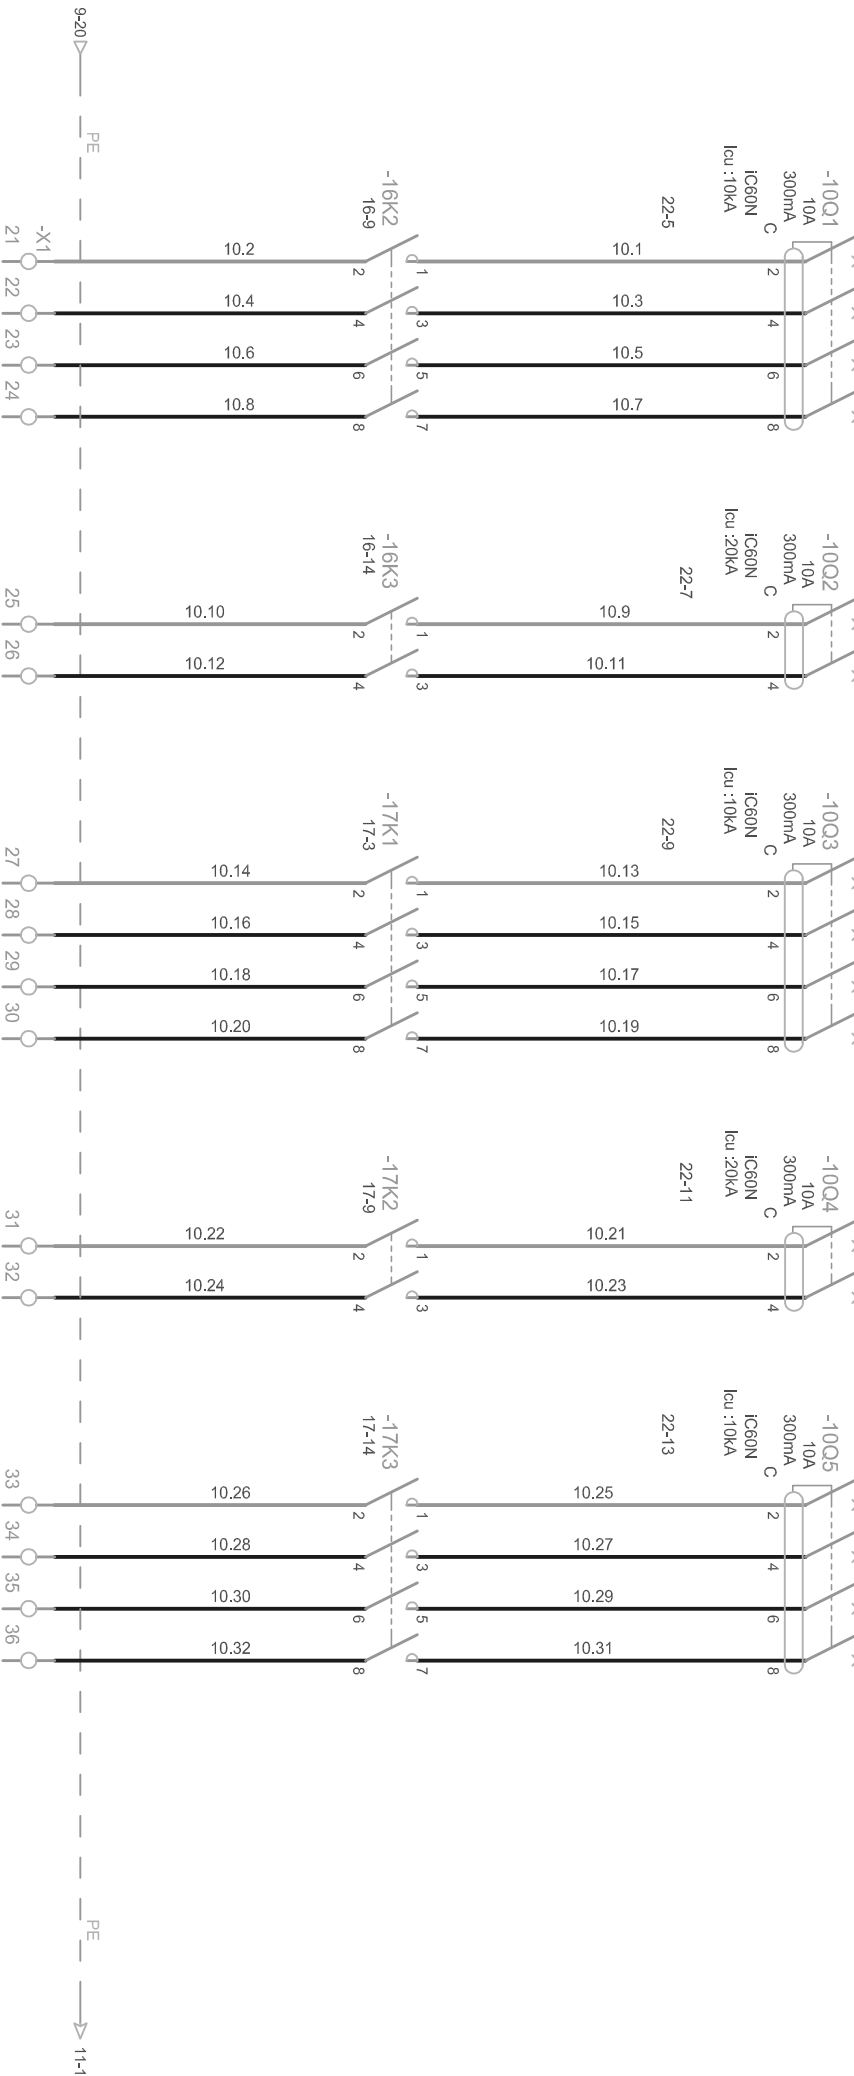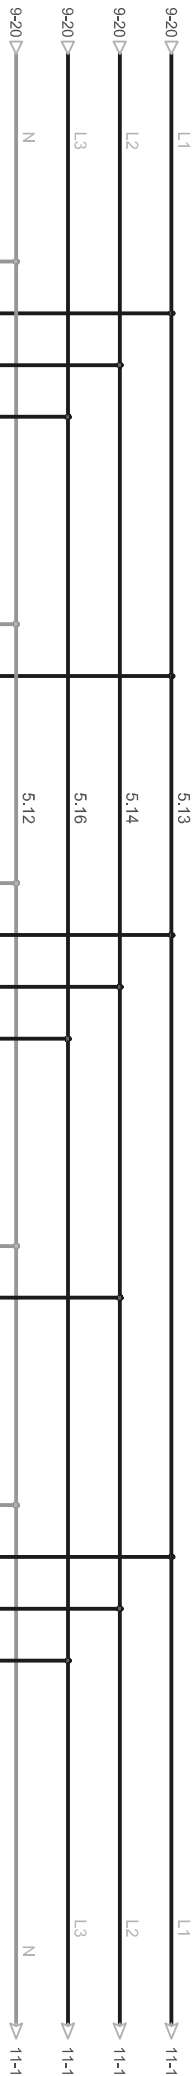

VERS ECLAIRAGE
QUAI 1
W209 EXVB 4x6 mm²




AUVENT
QUAI 1
EXVB 2x2.5 mm²

VERS ECLAIRAGE
QUAI 2/3
W211 EXVB 4x6 mm²

AUVENT
QUAI 2/3
EXVB 2x2.5 mm²

VERS ECLAIRAGE
QUAI 4
EXVB 4x6 mm²

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

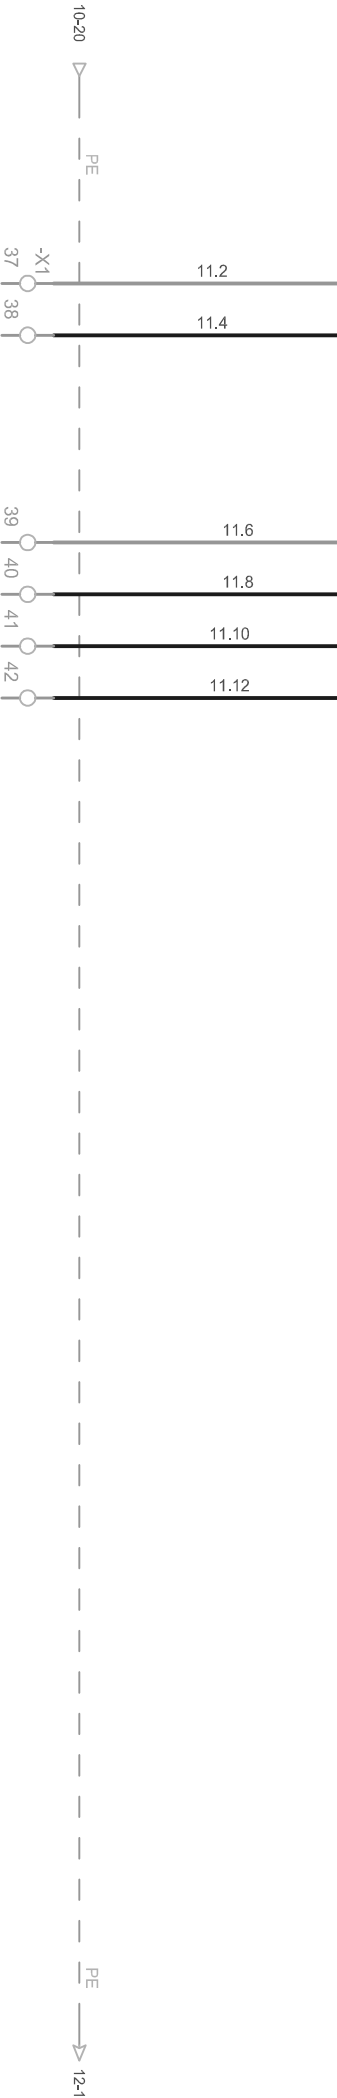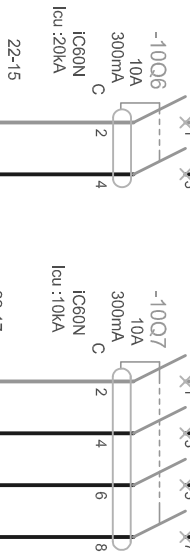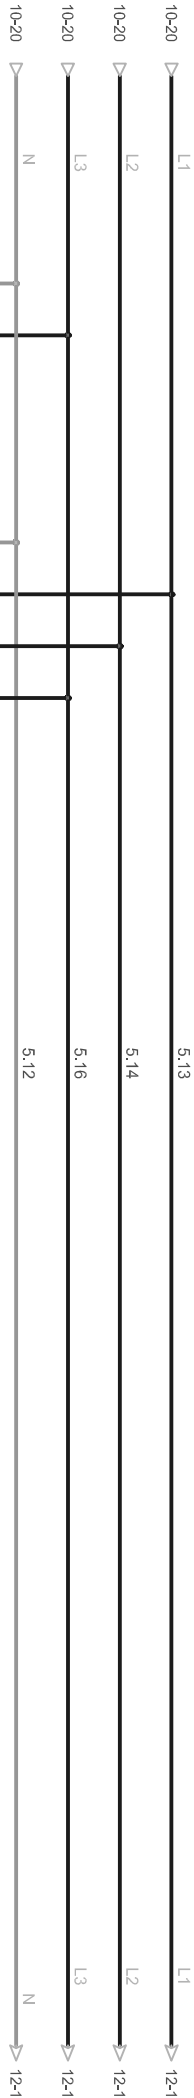




EXVB 2x2.5 mm²



AUVENT
QUAI 4

RESERVE


TABLEAUTEC BOULEVARD PAERSEN, 9 1070 ANDERLECHT TEL : 02501.01.57 FAX : 02512.57.31		DESIGNE : S.HALLET VERIFIE : P.VANDEWANGS MATERIEEL : DATE D'ADATUM : 24/09/2020	DATE D'ADATUM : 24/09/2020	INCE DATE RIBS DATE	MODIFS SELON DOCS DU 11/03/2021 MODIFS SELON MAL DU 27/01/2021 MODIFS SELON MAL DU 18/01/2021 MODIFICATION WIZDING	SH SH SH DES GETEK	Document n° : 150355	TD ECL. QUAIS GARE DE MARCHIENNE AU PONT DEPARTS	FOLIO 11 12
--	--	---	----------------------------	------------------------	---	--------------------------------	----------------------	---	-------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

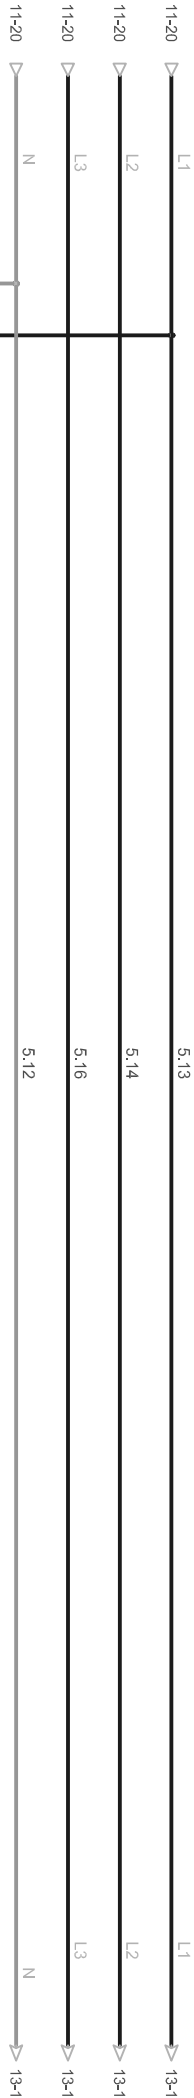

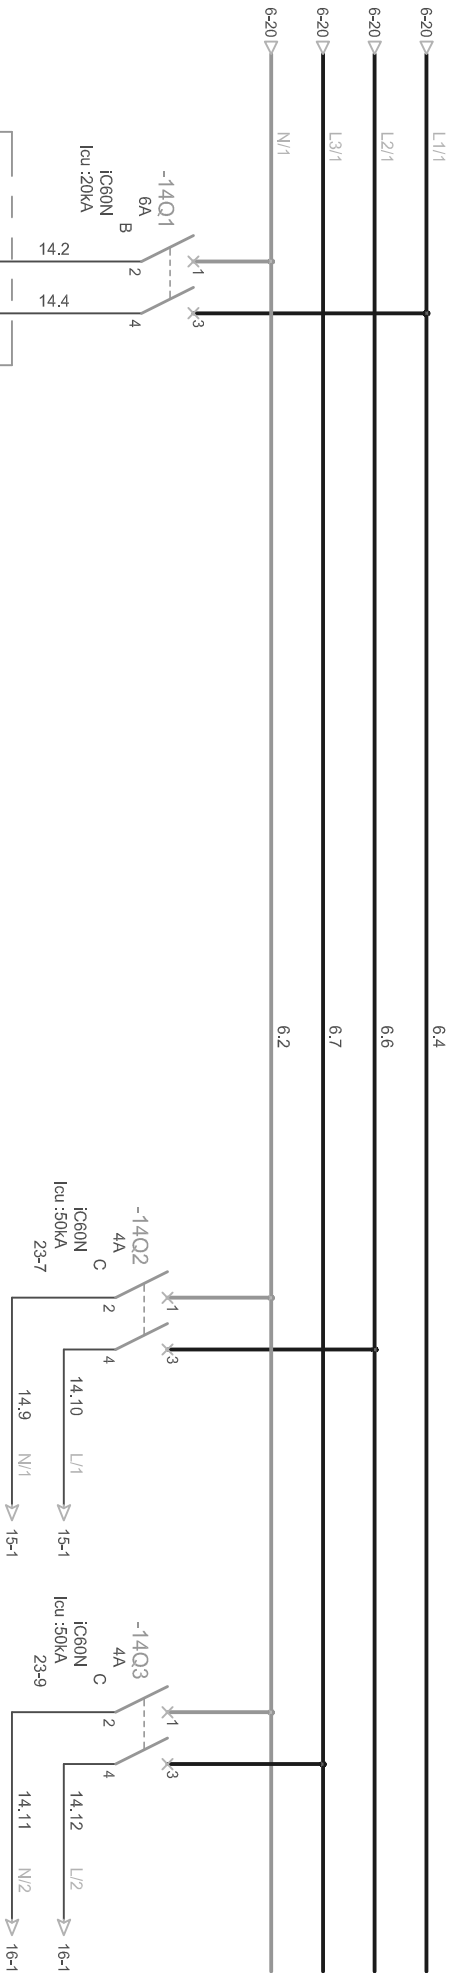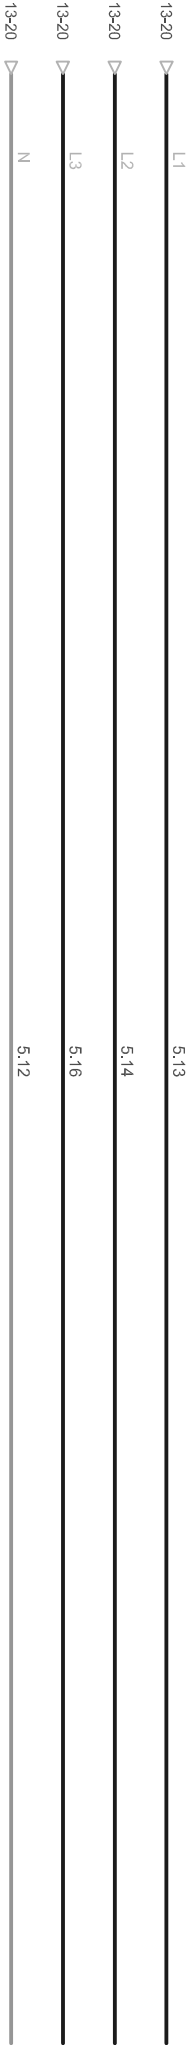

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

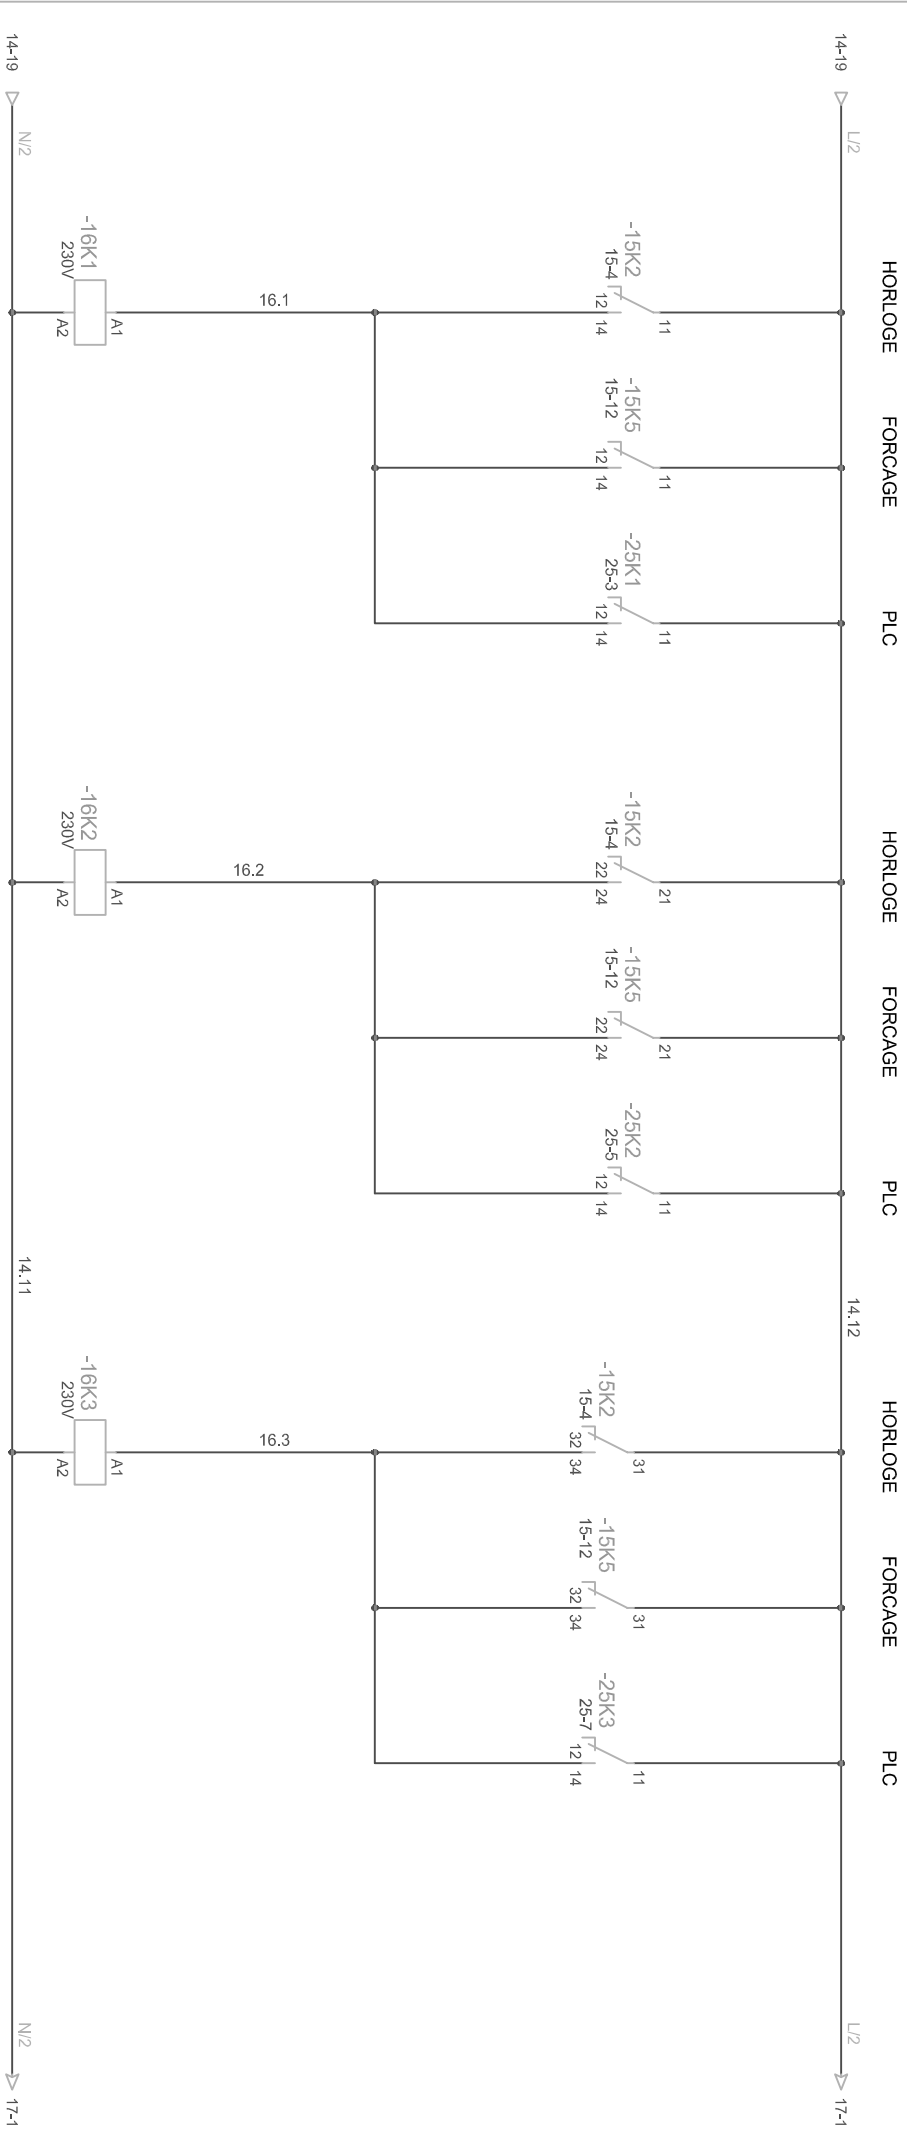

ECLAIRAGE
PARKING

VERS
QUAI 1


AUVENT
QUAI 1

- 1 - 16-2
- 2 - 16-3
- 3 - 16-4
- 4 - 16-5
- 5 - 16-6
- 6 - 16-7
- 7 - 16-8
- 8 - 16-9
- 9 - 16-10
- 10 - 16-11
- 11 - 16-12
- 12 - 16-13
- 13 - 16-14
- 14 - 16-15
- 15 - 16-16
- 16 - 16-17
- 17 - 16-18
- 18 - 16-19
- 19 - 16-20
- 20 - 16-21

- 1 - 16-2
- 2 - 16-3
- 3 - 16-4
- 4 - 16-5
- 5 - 16-6
- 6 - 16-7
- 7 - 16-8
- 8 - 16-9
- 9 - 16-10
- 10 - 16-11
- 11 - 16-12
- 12 - 16-13
- 13 - 16-14
- 14 - 16-15
- 15 - 16-16
- 16 - 16-17
- 17 - 16-18
- 18 - 16-19
- 19 - 16-20
- 20 - 16-21

- 1 - 16-2
- 2 - 16-3
- 3 - 16-4
- 4 - 16-5
- 5 - 16-6
- 6 - 16-7
- 7 - 16-8
- 8 - 16-9
- 9 - 16-10
- 10 - 16-11
- 11 - 16-12
- 12 - 16-13
- 13 - 16-14
- 14 - 16-15
- 15 - 16-16
- 16 - 16-17
- 17 - 16-18
- 18 - 16-19
- 19 - 16-20
- 20 - 16-21

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

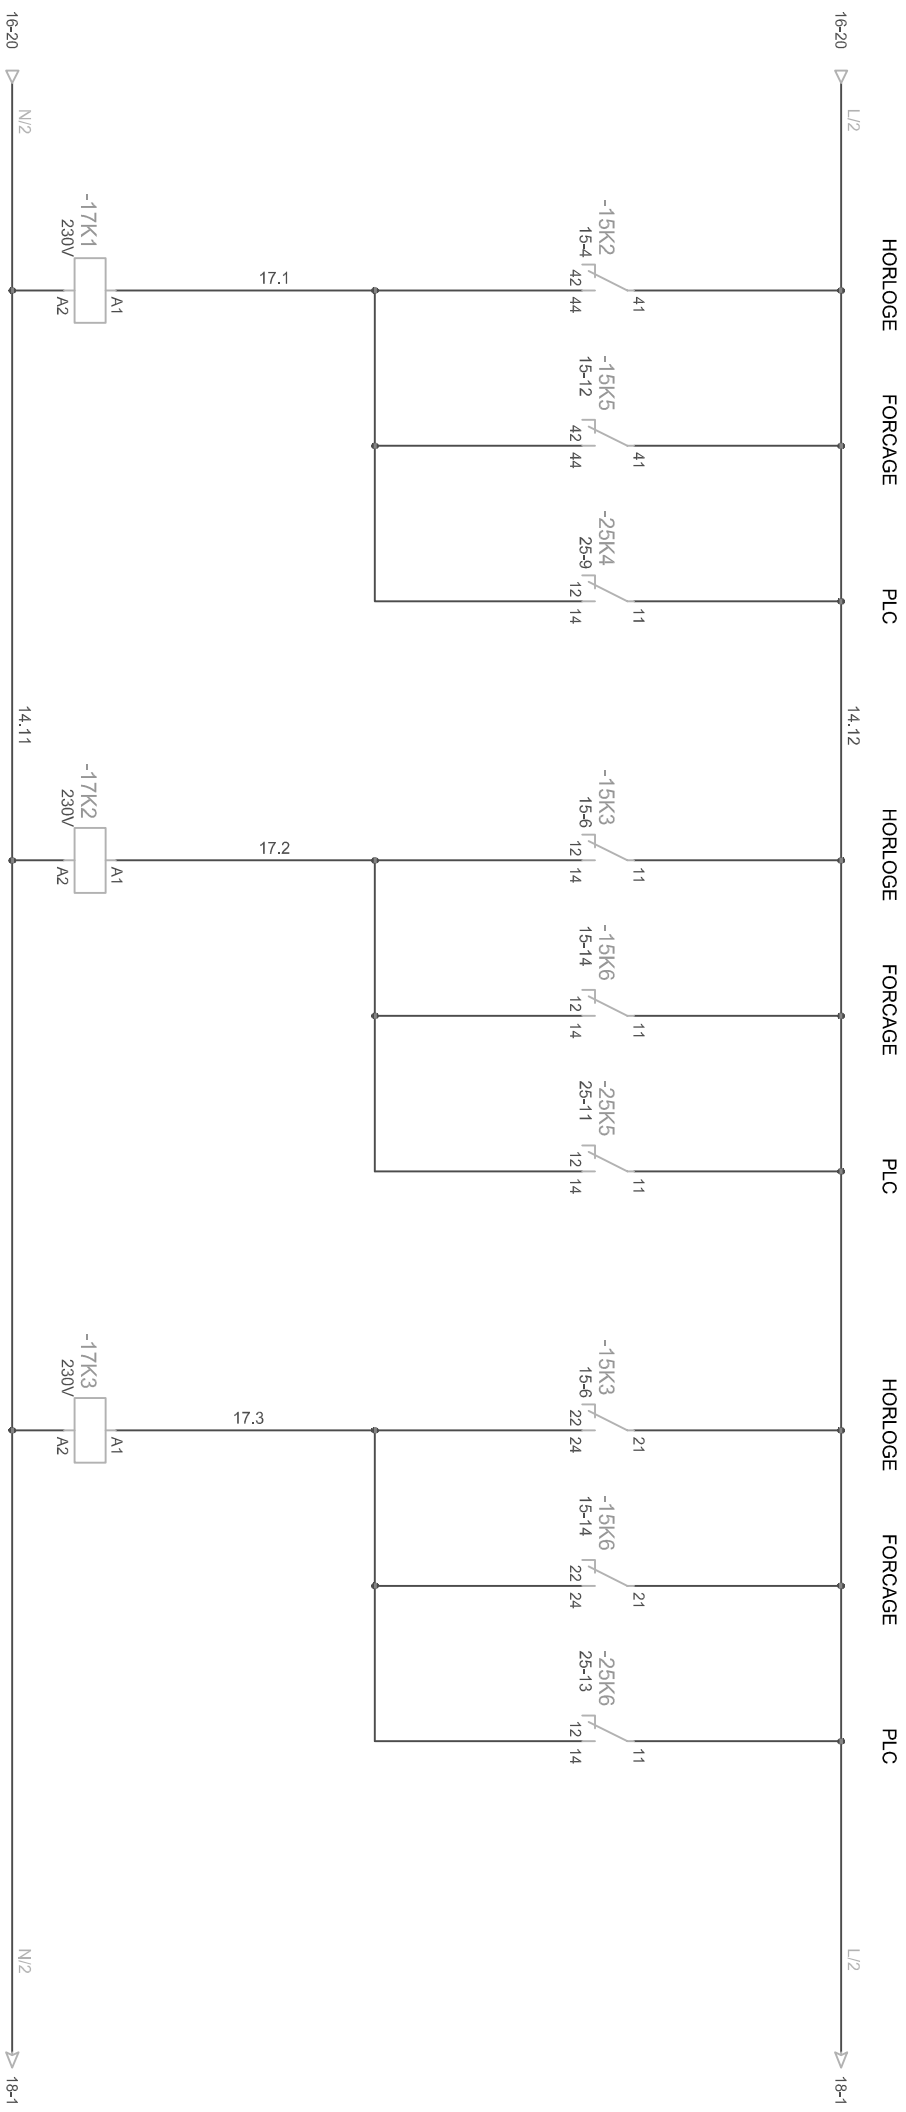

VERS
QUAI 2/3

AUVENT
QUAIS 2/3

VERS
QUAI 4

Case	Number of cases	Number of cases	Number of cases	Number of cases	Number of cases
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1
51	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1
55	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	1
66	1	1	1	1	1
67	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1
72	1	1	1	1	1
73	1	1	1	1	1
74	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1
77	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1
79	1	1	1	1	1
80	1	1	1	1	1
81	1	1	1	1	1


1	-+	c	10-12
3	-+	4	10-12
1:	7	:2	-
2:	-	24	24-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

+
=


TABLEAUTEC BOULEVARD PAERSEN, 9 1070 ANDERLECHT TEL : 02501.01.57 FAX : 02512.57.31		DESSEIN : S.HALLET VERFIE : MAGEKEN : P.TALEMANS DATE D'ATTELAGE : 24/09/2020		C12/03/2021 B29/01/2021 A19/01/2021		MODIF'S SELON DOCS DU 11/03/2021 MODIF'S SELON MAL DU 27/01/2021 MODIF'S SELON MAL DU 18/01/2021		SH SH SH		Document n° : 150355		TD ECL. QUAIS GARE DE MARCHIENNE AU PONT RESERVE		FOLIO 19 Logiciel SEE v. 4.30	
--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

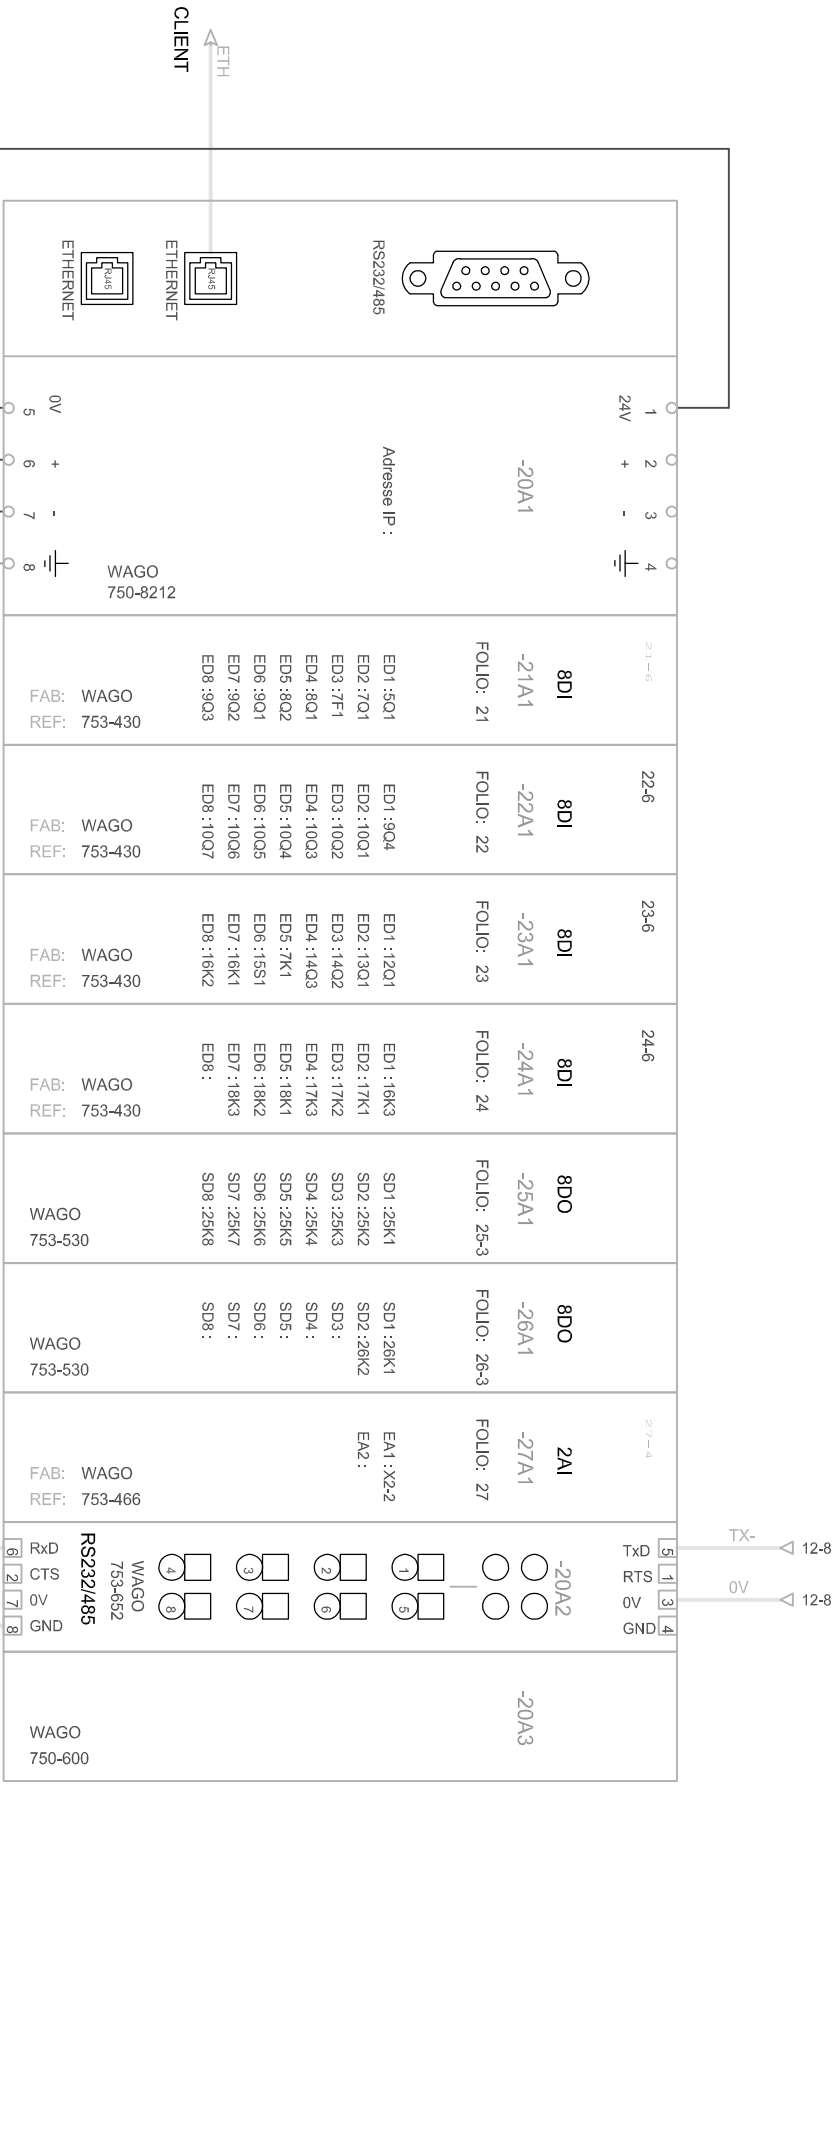


ETAT DISJONCTEUR PRINCIPAL	ETAT DISJONCTEUR RELAIS PRES. TENS.	DEFAULT PARAFoudre	ETAT DISJONCTEUR 8Q1	ETAT DISJONCTEUR 8Q2	ETAT DISJONCTEUR 9Q1	ETAT DISJONCTEUR 9Q2	ETAT DISJONCTEUR 9Q3
----------------------------------	---	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

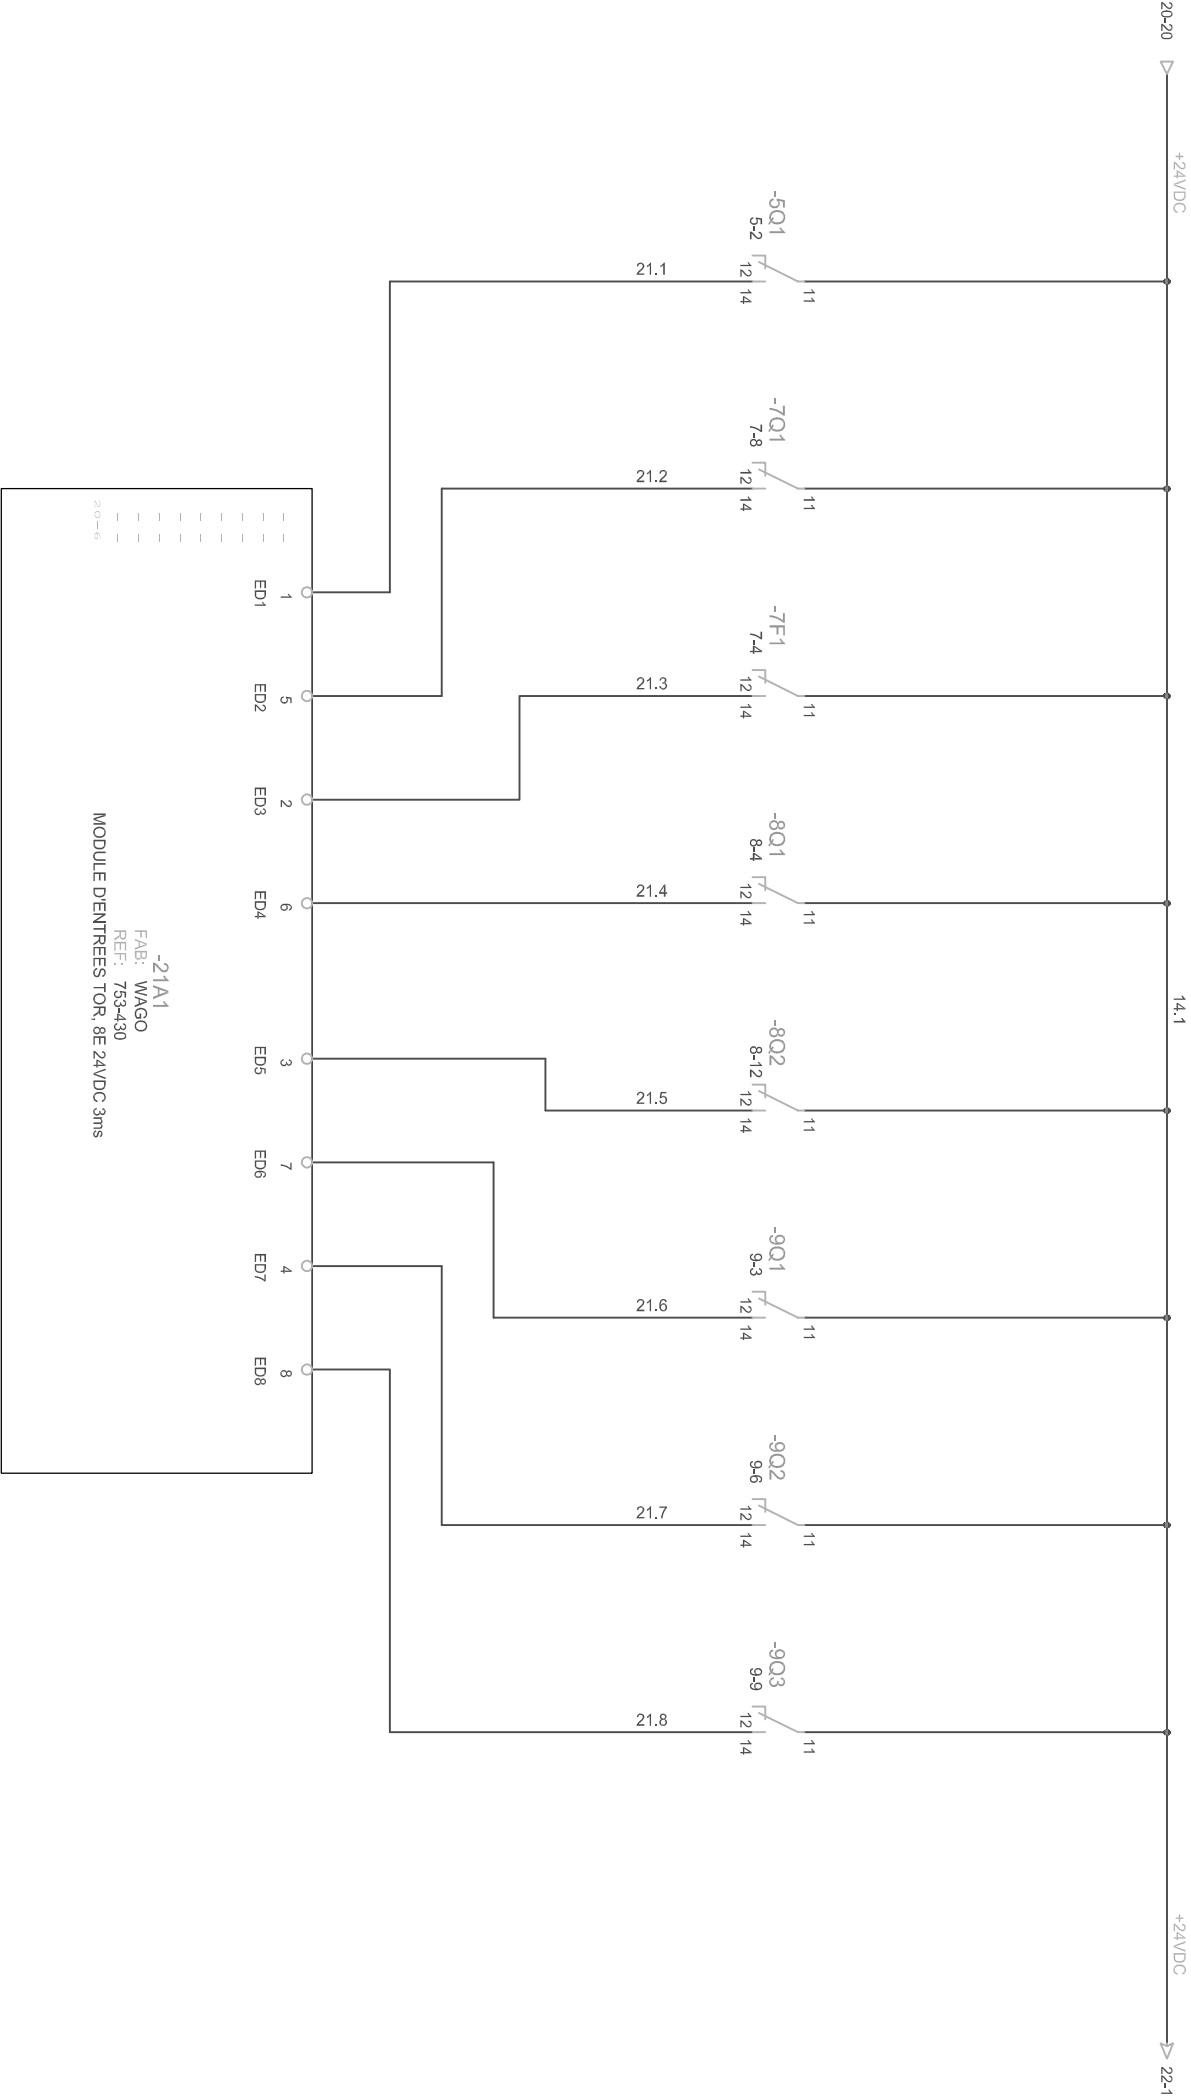


ETAT	ETAT	ETAT	ETAT	ETAT	ETAT	ETAT
DISJONCTEUR	DISJONCTEUR	DISJONCTEUR	DISJONCTEUR	DISJONCTEUR	DISJONCTEUR	DISJONCTEUR
9Q4	10Q1	10Q2	10Q3	10Q4	10Q5	10Q6
						10Q7

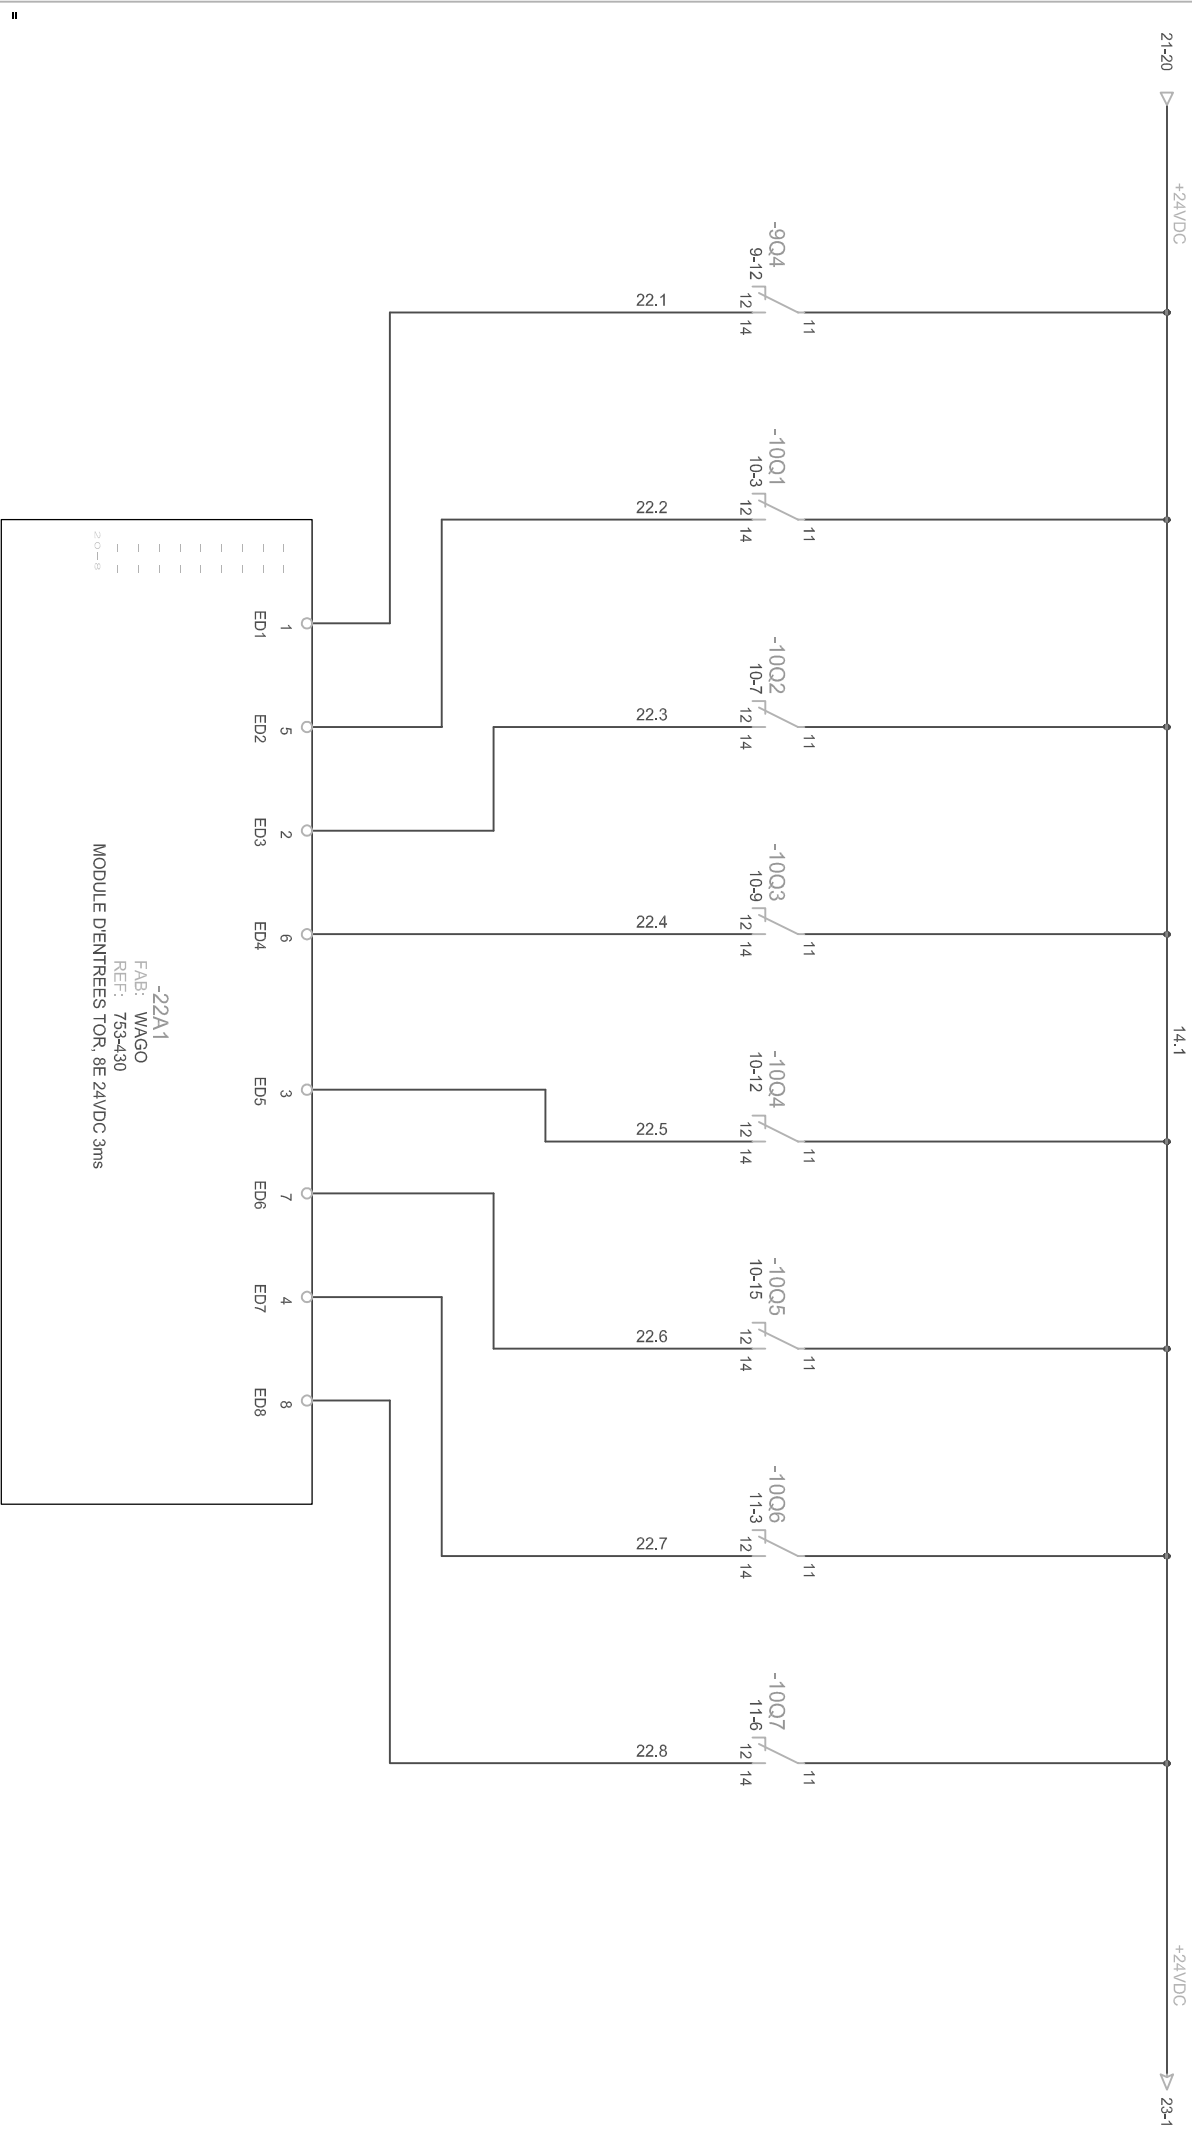


ETAT DISJONCTEUR 12Q1	ETAT DISJONCTEUR 13Q1	ETAT DISJONCTEUR 14Q2	ETAT DISJONCTEUR 14Q3	ETAT DU RELAIS PRESENCE TENSION	COMMANDE VIA AUTOMATE	ETAT CONTACTEUR ECLAIRAGE PARKING	ETAT CONTACTEUR QUAI 1
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	---	---------------------------

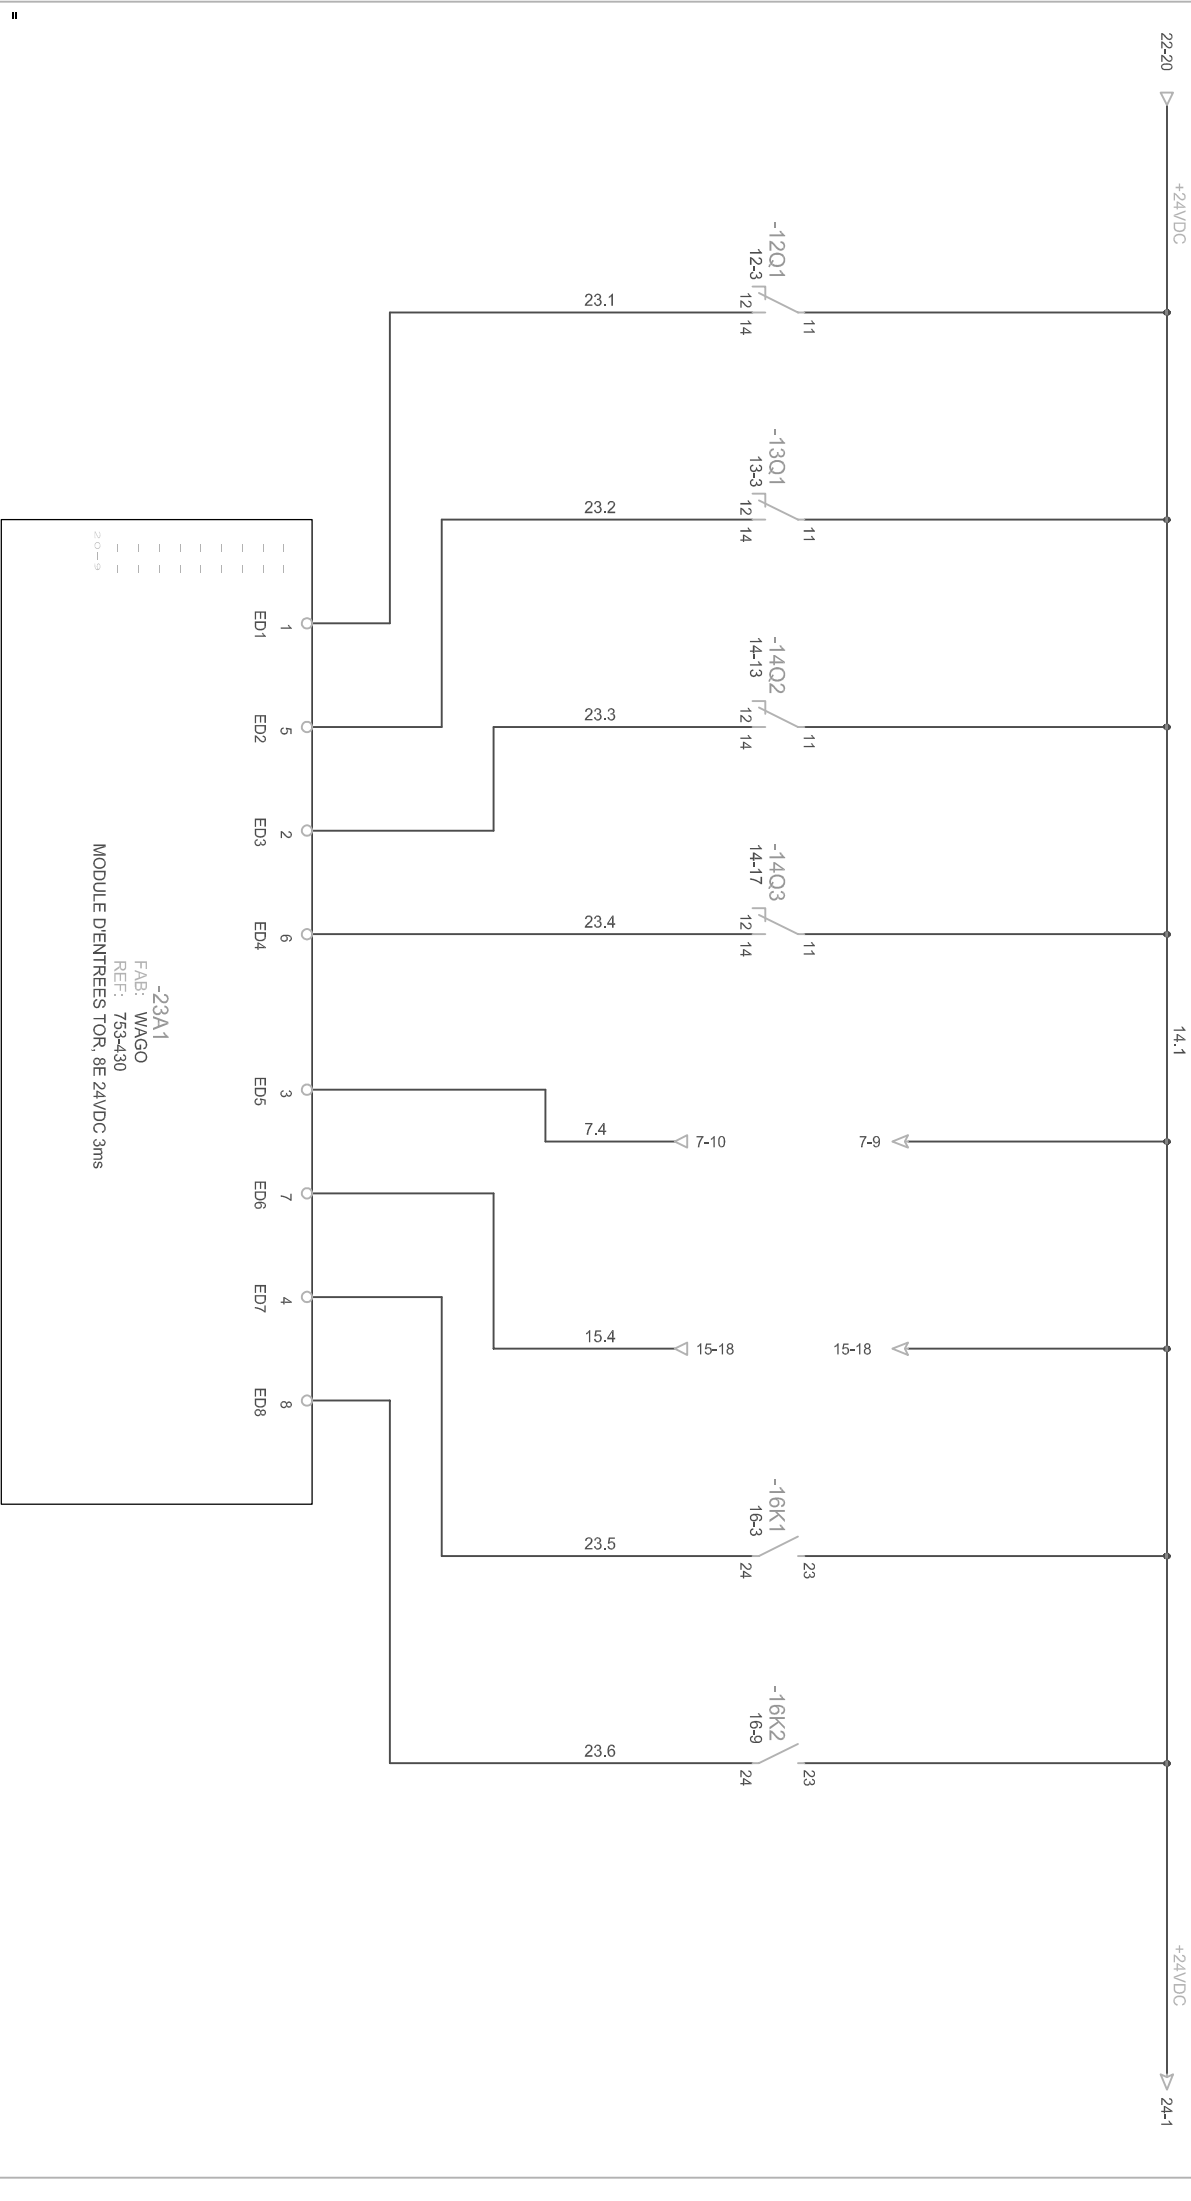

ETAT CONTACTEUR AVENT QUAI 1	ETAT CONTACTEUR ECLAIRAGE QUAI 2/3	ETAT CONTACTEUR AVENT QUAIS 2/3	ETAT CONTACTEUR ECLAIRAGE QUAIS 4	ETAT CONTACTEUR AVENT QUAI 4	ETAT CONTACTEUR RESERVE	ETAT CONTACTEUR RETRO ECLAIRAGE HORLOGES	LIBRE
------------------------------------	--	---------------------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------	--	-------

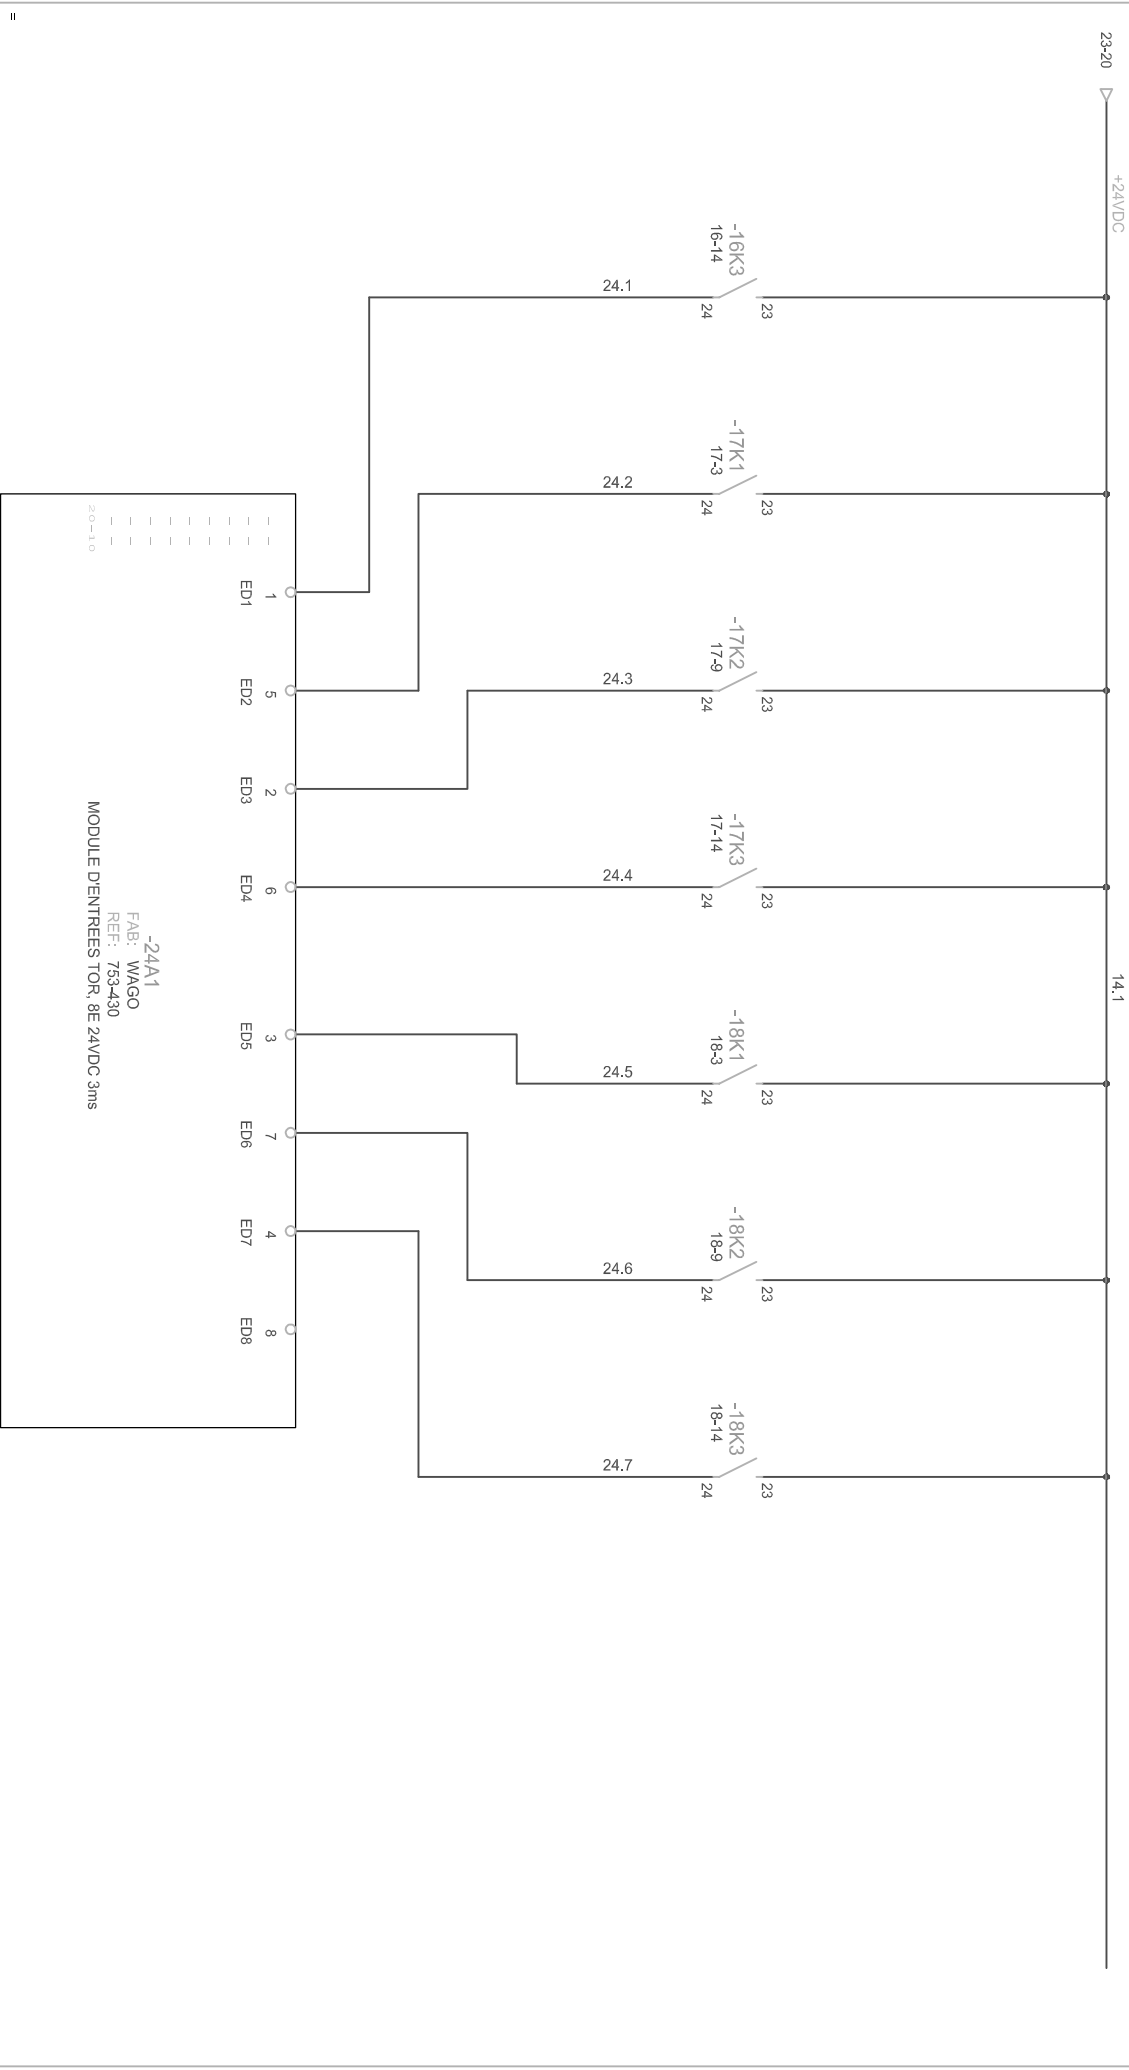

REARMEMENT 5Q1	RETRO ECLAIRAGE HORLOGES	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
-------------------	--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

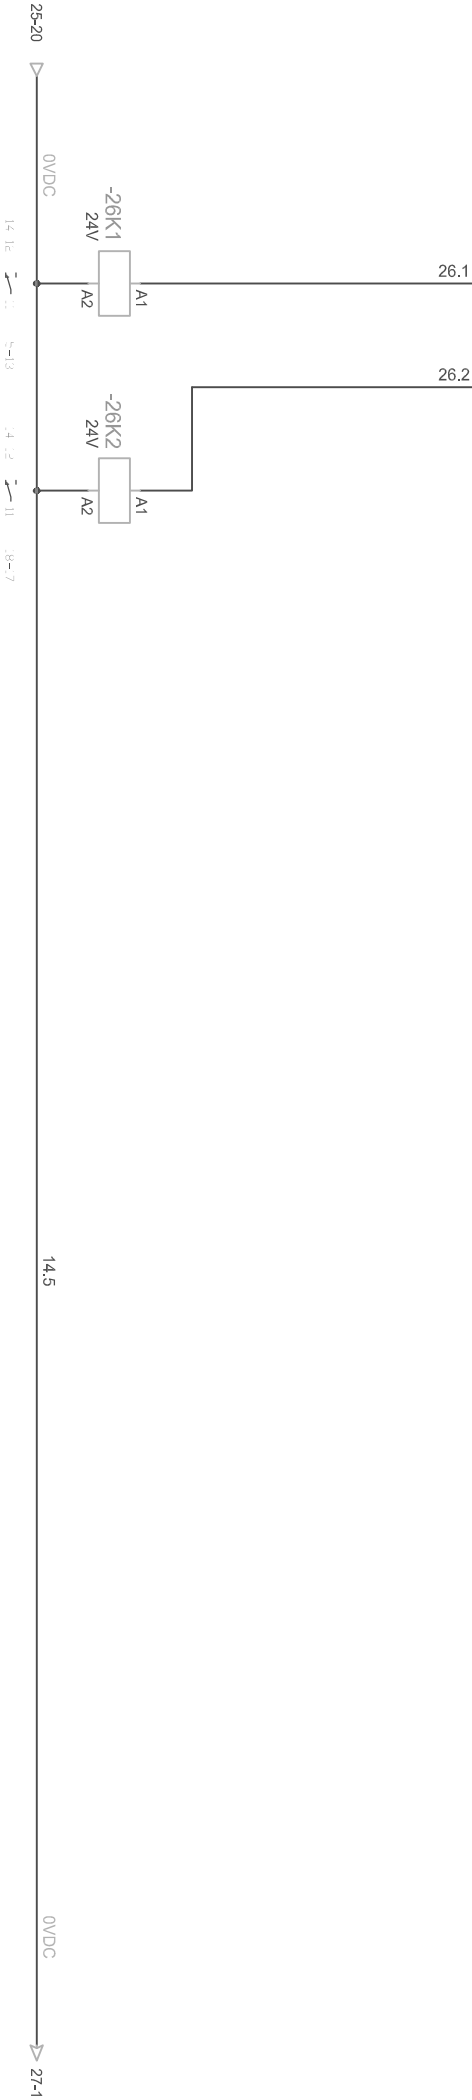

REPERE	FOLIO	DESIGNATION / AANWIJZING										REFERENCE / REFERENTIE	FABRICANT / FABRIKANT	QTE
ARM	4	Filtre anti-insectes découpe 125x125mm										NSYCAF125M	SCHNEIDER	2
ARM	4	GRILLE DE SORTIE POUR VENTILATEUR 125x125, RAL 7035										NSYCAG125LPF	SCHNEIDER ELECTRIC	2
ARM	4	Boîtier au sol polyester vers. PLA complètement étanche 1500x1250x420										NSYPLA15124G	SCHNEIDER	1
ARM	4	CHASSIS PLEIN ACIER POUR ARMOIRE 1500x1250										NSYPM11512	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARM	4	AUVENT POLYESTER 1250x420mm										NSYTJPLA124G	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARM	4	Plint. en poly. renf. de fûv pour boît. PLA(T)124 ouv. front. IP44-IK1										NSYZA2124G	SCHNEIDER	1
5A1	5	RELAIS DIFFERENTIEL ELECTRONIQUE TYPE A WRU-10-30mA										P14035	CIRCUTOR	1
5P1	5	COMPTEUR D'ENERGIE MONOPHASES ET TRIPHASES, NORMES IEC 61557-12 ET IEC 6205										A9MEM3155	SCHNEIDER	1
5Q1	5	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
5Q1	5	DECLENCHEUR A EMISSION DE TENSION IMX+OF 100-415V 50-60Hz / 110-130VDC										A9A26946	SCHNEIDER	1
5Q1	5	Télécommande RCA 3P-4P										A9C70114	SCHNEIDER	1
5Q1	5	Disjoncteur IC60N 4P 40A C										A9F79440	SCHNEIDER	1
5Q2	5	DISJONCTEUR / AUTOMAAT IC60N 2P 4A C										A9F74204	SCHNEIDER	1
6B1	6	HYGROSTAT / HYGROSTAAT ELECTRONIQUE AVEC ECRAN LCD, AFFICHAGE % H ₂ ALIM. 1										NSYCCOHY230VID	SCHNEIDER	1
6E1	6	RESISTANCE CHAUFFANTE / WARMTEWEERSTAND 65W, 110-250VAC/110-250VDC										NSYCR55WU2	SCHNEIDER	1
6E2	6	LAMPE A LED T5 ECO AVEC INTERRUPTEUR, 120/230 VAC - 10W										NSYLAMT5LD2	SCHNEIDER	1
6Q1	6	DISJONCTEUR / AUTOMAAT IC60N 4P 20A C										A9F79420	SCHNEIDER	1
6Q1	6	QUICK VIGI IC60 4P 25A 300MA TYPE A										A9Q24425	SCHNEIDER	1
6Q2	6	DISJONCTEUR / AUTOMAAT IC60N 2P 16A C										A9F79216	SCHNEIDER	1
6S1	6	CONTACT DE PORTE / DEURSCHAKELAAR NO+NF 10A 500V										NSYSNPLA	SCHNEIDER	1
6X1	6	PRISE DE COURANT / STOPCONTACT 16A 250VAC 2P+T UE										633.47.91	POLLMANN	1
7F1	7	PARAFoudre / LIGHTNING DEHNGUARD TNS TYPE 2, Un 230-400VAC, Uc 275VAC, In 2										952405	DEHN	1
7K1	7	ZELIO CONTROL SUR ET SOUS TENSION TRIPHASE 208..480VAC										RM17JUB310	SCHNEIDER ELECTRIC	1
7Q1	7	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
7Q1	7	Disjoncteur IC60N 4P 6A C										A9F79406	SCHNEIDER	1
8A1	8	COMPTEUR D'ENERGIE MONOPHASES ET TRIPHASES, NORMES IEC 61557-12 ET IEC 6205										A9MEM3155	SCHNEIDER	1
8A2	8	COMPTEUR D'ENERGIE MONOPHASES ET TRIPHASES, NORMES IEC 61557-12 ET IEC 6205										A9MEM3155	SCHNEIDER	1
8Q1	8	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
8Q1	8	DISJONCTEUR / AUTOMAAT IC60N 4P 20A C										A9F79420	SCHNEIDER	1
8Q1	8	QUICK VIGI IC60 4P 25A 300MA TYPE A										A9Q24425	SCHNEIDER	1
8Q2	8	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
8Q2	8	DISJONCTEUR / AUTOMAAT IC60N 4P 20A C										A9F79420	SCHNEIDER	1
8Q2	8	QUICK VIGI IC60 4P 25A 300MA TYPE A										A9Q24425	SCHNEIDER	1

REPERE	FOLIO	DESIGNATION / AANWIJZING										REFERENCE / REFERENTIE	FABRICANT / FABRIKANT	QTE
9Q1	9	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
9Q1	9	Disjoncteur IC60N 2P 20A C										A9F79220	SCHNEIDER	1
9Q1	9	BLOC DIFFERENTIEL / DIFFERENTIEELBLOK VIGI IC60A 2P 25A, 300mA, 240/415VAC										A9Q24225	SCHNEIDER	1
9Q2	9	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
9Q2	9	DISJONCTEUR / AUTOMAAT IC60N 4P 20A C										A9F79420	SCHNEIDER	1
9Q2	9	QUICK VIGI IC60 4P 25A 300MA TYPE A										A9Q24425	SCHNEIDER	1
9Q3	9	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
9Q3	9	DISJONCTEUR / AUTOMAAT IC60N 4P 20A C										A9F79420	SCHNEIDER	1
9Q3	9	QUICK VIGI IC60 4P 25A 300MA TYPE A										A9Q24425	SCHNEIDER	1
9Q4	9	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
9Q4	9	Disjoncteur IC60N 2P 10A C										A9F79210	SCHNEIDER	1
9Q4	9	BLOC DIFFERENTIEL / DIFFERENTIEELBLOK VIGI IC60A 2P 25A, 300mA, 240/415VAC										A9Q24225	SCHNEIDER	1
10Q1	10	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
10Q1	10	Disjoncteur IC60N 4P 10A C										A9F79410	SCHNEIDER	1
10Q1	10	QUICK VIGI IC60 4P 25A 300MA TYPE A										A9Q24425	SCHNEIDER	1
10Q2	10	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
10Q2	10	Disjoncteur IC60N 2P 10A C										A9F79210	SCHNEIDER	1
10Q2	10	BLOC DIFFERENTIEL / DIFFERENTIEELBLOK VIGI IC60A 2P 25A, 300mA, 240/415VAC										A9Q24225	SCHNEIDER	1
10Q3	10	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
10Q3	10	Disjoncteur IC60N 4P 10A C										A9F79410	SCHNEIDER	1
10Q3	10	QUICK VIGI IC60 4P 25A 300MA TYPE A										A9Q24425	SCHNEIDER	1
10Q4	10	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
10Q4	10	Disjoncteur IC60N 2P 10A C										A9F79210	SCHNEIDER	1
10Q4	10	BLOC DIFFERENTIEL / DIFFERENTIEELBLOK VIGI IC60A 2P 25A, 300mA, 240/415VAC										A9Q24225	SCHNEIDER	1
10Q5	10	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
10Q5	10	Disjoncteur IC60N 4P 10A C										A9F79410	SCHNEIDER	1
10Q5	10	QUICK VIGI IC60 4P 25A 300MA TYPE A										A9Q24425	SCHNEIDER	1
10Q6	11	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
10Q6	11	Disjoncteur IC60N 2P 10A C										A9F79210	SCHNEIDER	1
10Q6	11	BLOC DIFFERENTIEL / DIFFERENTIEELBLOK VIGI IC60A 2P 25A, 300mA, 240/415VAC										A9Q24225	SCHNEIDER	1
10Q7	11	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
10Q7	11	Disjoncteur IC60N 4P 10A C										A9F79410	SCHNEIDER	1
10Q7	11	QUICK VIGI IC60 4P 25A 300MA TYPE A										A9Q24425	SCHNEIDER	1

REPERE	FOLIO	DESIGNATION / AANWIJZING										REFERENCE / REFERENTIE	FABRICANT / FABRIKANT	QTE
12P1	12	ACT19, IEM COMPTEUR D'ENERGIE / ENERGIE-METER MONO IEM2155 63A, MID SORTIE M										A9MEM2155	SCHNEIDER	1
12Q1	12	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
12Q1	12	Disjoncteur IC60N 2P 20A C										A9F79220	SCHNEIDER	1
13Q1	13	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
13Q1	13	Disjoncteur IC60N 2P 10A C										A9F79210	SCHNEIDER	1
14Q1	14	Disjoncteur / Automaat IC60N 2P 6A B										A9F78206	SCHNEIDER	1
14Q2	14	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
14Q2	14	DISJONCTEUR / AUTOMAAT IC60N 2P 4A C										A9F74204	SCHNEIDER	1
14Q3	14	ACT19, IOF CONTACT AUXILIAIRE OF 240...415VCA 24...130VCC										A9A26924	SCHNEIDER	1
14Q3	14	DISJONCTEUR / AUTOMAAT IC60N 2P 4A C										A9F74204	SCHNEIDER	1
14Q4	14	Disjoncteur IC60N 2P 6A D										A9F75206	SCHNEIDER	1
14T1	14	MODULE D ALIMENTATION / VOEDING - AVEC SYSTEME DE CONTROLE ET DE CHARGE INT										787-1675	WAGO	1
14U1	14	Modules accumulateurs au plomb Loodvlies accumodule Tension d'entrée 24 V D										787-871	WAGO	1
15K1	15	Horloge astronomique 1 C										EE180	HAGER	1
15K2	15	relais de puissance miniature - Zelio RXM - 4 CO - 230 V CA										RXM4AB1P7	SCHNEIDER	1
15K2	15	EMBASE SIMPLE RACCORDEMENTS SEPARES										RXZE2S114M	SCHNEIDER	1
15K3	15	relais de puissance miniature - Zelio RXM - 4 CO - 230 V CA										RXM4AB1P7	SCHNEIDER	1
15K3	15	EMBASE SIMPLE RACCORDEMENTS SEPARES										RXZE2S114M	SCHNEIDER	1
15K4	15	relais de puissance miniature - Zelio RXM - 4 CO - 230 V CA										RXM4AB1P7	SCHNEIDER	1
15K4	15	EMBASE SIMPLE RACCORDEMENTS SEPARES										RXZE2S114M	SCHNEIDER	1
15K5	15	relais de puissance miniature - Zelio RXM - 4 CO - 230 V CA										RXM4AB1P7	SCHNEIDER	1
15K5	15	EMBASE SIMPLE RACCORDEMENTS SEPARES										RXZE2S114M	SCHNEIDER	1
15K6	15	relais de puissance miniature - Zelio RXM - 4 CO - 230 V CA										RXM4AB1P7	SCHNEIDER	1
15K6	15	EMBASE SIMPLE RACCORDEMENTS SEPARES										RXZE2S114M	SCHNEIDER	1
15K7	15	relais de puissance miniature - Zelio RXM - 4 CO - 230 V CA										RXM4AB1P7	SCHNEIDER	1
15K7	15	EMBASE SIMPLE RACCORDEMENTS SEPARES										RXZE2S114M	SCHNEIDER	1
15K7	15	relais de puissance miniature - Zelio RXM - 4 CO - 230 V CA										RXM4AB1P7	SCHNEIDER	1
15K7	15	EMBASE SIMPLE RACCORDEMENTS SEPARES										RXZE2S114M	SCHNEIDER	1
15S1	15	SUPPORT BOUTON/VOYANT DIAMETRE 22mm, CLIPSAGE SUR RAIL MODULAIRE										A9A15151	SCHNEIDER	1
15S1	15	Bouton tournant noir Ø 22 - à croise - 2NO										XB4B.J33	SCHNEIDER	1
15S1	15	BLOC CONTACT POUR BOUTON - ZBE Ø22 - 1O										ZBE102	SCHNEIDER	1
16K1	16	Auxiliaire iACTs 1NO+1NF										A9C15914	SCHNEIDER	1
16K1	16	Contacteur ICT 25A 4NO 220/240Vac 50Hz										A9C20834	SCHNEIDER	1
16K2	16	Auxiliaire iACTs 1NO+1NF										A9C15914	SCHNEIDER	1
16K2	16	Contacteur ICT 25A 4NO 220/240Vac 50Hz										A9C20834	SCHNEIDER	1

REPERE	FOLIO	DESIGNATION / AANWIJZING										REFERENCE / REFERENTIE	FABRICANT / FABRIKANT	QTE
16K3	16	Auxiliaire iACTs 1NO+1NF										A9C15914	SCHNEIDER	1
16K3	16	Contacteur - Schakelaar ICT 25A 2NO 230-240 VAC										A9C20732	SCHNEIDER	1
17K1	17	Auxiliaire iACTs 1NO+1NF										A9C15914	SCHNEIDER	1
17K1	17	Contacteur ICT 25A 4NO 220/240Vac 50Hz										A9C20834	SCHNEIDER	1
17K2	17	Auxiliaire iACTs 1NO+1NF										A9C15914	SCHNEIDER	1
17K2	17	Contacteur - Schakelaar ICT 25A 2NO 230-240 VAC										A9C20732	SCHNEIDER	1
17K3	17	Auxiliaire iACTs 1NO+1NF										A9C15914	SCHNEIDER	1
17K3	17	Contacteur ICT 25A 4NO 220/240Vac 50Hz										A9C20834	SCHNEIDER	1
18K1	18	Auxiliaire iACTs 1NO+1NF										A9C15914	SCHNEIDER	1
18K1	18	Contacteur - Schakelaar ICT 25A 2NO 230-240 VAC										A9C20732	SCHNEIDER	1
18K2	18	Auxiliaire iACTs 1NO+1NF										A9C15914	SCHNEIDER	1
18K2	18	Contacteur ICT 25A 4NO 220/240Vac 50Hz										A9C20834	SCHNEIDER	1
18K3	18	Auxiliaire iACTs 1NO+1NF										A9C15914	SCHNEIDER	1
18K3	18	Contacteur - Schakelaar ICT 25A 2NO 230-240 VAC										A9C20732	SCHNEIDER	1
20A1	20	CONTROLEUR PFC200 2ème génération, 2 x ETHERNET, RS-232/485										750-8212	WAGO	1
20A2	20	CONNECTEUR POUR SERIE 753, CAGE CLAMP										753-110	WAGO	1
20A2	20	BORNES INTERFACE SERIE RS232/485										753-652	WAGO	1
20A3	20	MODULE FINAL DE BUS										750-600	WAGO	1
21A1	21	CONNECTEUR POUR SERIE 753, CAGE CLAMP										753-110	WAGO	1
21A1	21	MODULE D'ENTREES TOR, 8E 24VDC 3ms, SANS CONNECTEUR										753-430	WAGO	1
22A1	22	CONNECTEUR POUR SERIE 753, CAGE CLAMP										753-110	WAGO	1
22A1	22	MODULE D'ENTREES TOR, 8E 24VDC 3ms, SANS CONNECTEUR										753-430	WAGO	1
23A1	23	CONNECTEUR POUR SERIE 753, CAGE CLAMP										753-110	WAGO	1
23A1	23	MODULE D'ENTREES TOR, 8E 24VDC 3ms, SANS CONNECTEUR										753-430	WAGO	1
24A1	24	CONNECTEUR POUR SERIE 753, CAGE CLAMP										753-110	WAGO	1
24A1	24	MODULE D'ENTREES TOR, 8E 24VDC 3ms, SANS CONNECTEUR										753-430	WAGO	1
25A1	25	CONNECTEUR POUR SERIE 753, CAGE CLAMP										753-110	WAGO	1
25A1	25	Sortie digitale à 8 canaux: DC 24 V; 0,5 A; gris clair										753-530	WAGO	1
25K1	25	RELAIS PCB 1RT,24VDC										RSB1A120BD	SCHNEIDER	1
25K1	25	EMBASE										RSZE1S35M	SCHNEIDER	1
25K2	25	RELAIS PCB 1RT,24VDC										RSB1A120BD	SCHNEIDER	1
25K2	25	EMBASE										RSZE1S35M	SCHNEIDER	1
25K3	25	RELAIS PCB 1RT,24VDC										RSB1A120BD	SCHNEIDER	1

REPERE	FOLIO	DESIGNATION / AANWIJZING	REFERENCE / REFERENTIE	FABRICANT / FABRIKANT	QTE
25K3	25	EMBASE	RSZE1S35M	SCHNEIDER	1
25K4	25	RELAIS PCB 1RT.24VDC	RSB1A120BD	SCHNEIDER	1
25K4	25	EMBASE	RSZE1S35M	SCHNEIDER	1
25K5	25	RELAIS PCB 1RT.24VDC	RSB1A120BD	SCHNEIDER	1
25K5	25	EMBASE	RSZE1S35M	SCHNEIDER	1
25K6	25	RELAIS PCB 1RT.24VDC	RSB1A120BD	SCHNEIDER	1
25K6	25	EMBASE	RSZE1S35M	SCHNEIDER	1
25K7	25	RELAIS PCB 1RT.24VDC	RSB1A120BD	SCHNEIDER	1
25K7	25	EMBASE	RSZE1S35M	SCHNEIDER	1
25K8	25	RELAIS PCB 1RT.24VDC	RSB1A120BD	SCHNEIDER	1
25K8	25	EMBASE	RSZE1S35M	SCHNEIDER	1
26A1	26	CONNECTEUR POUR SERIE 753, CAGE CLAMP	753-110	WAGO	1
26A1	26	Sortie digitale à 8 canaux; DC 24 V; 0,5 A; gris clair	753-530	WAGO	1
26K1	26	RELAIS PCB 1RT.24VDC	RSB1A120BD	SCHNEIDER	1
26K1	26	EMBASE	RSZE1S35M	SCHNEIDER	1
26K2	26	RELAIS PCB 1RT.24VDC	RSB1A120BD	SCHNEIDER	1
26K2	26	EMBASE	RSZE1S35M	SCHNEIDER	1
27A1	27	CONNECTEUR POUR SERIE 753, CAGE CLAMP	753-110	WAGO	1
27A1	27	Entrée analogique à 2 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended; gris clair	753-466	WAGO	1
			</		